



最大歩行困難度 372020111_新池

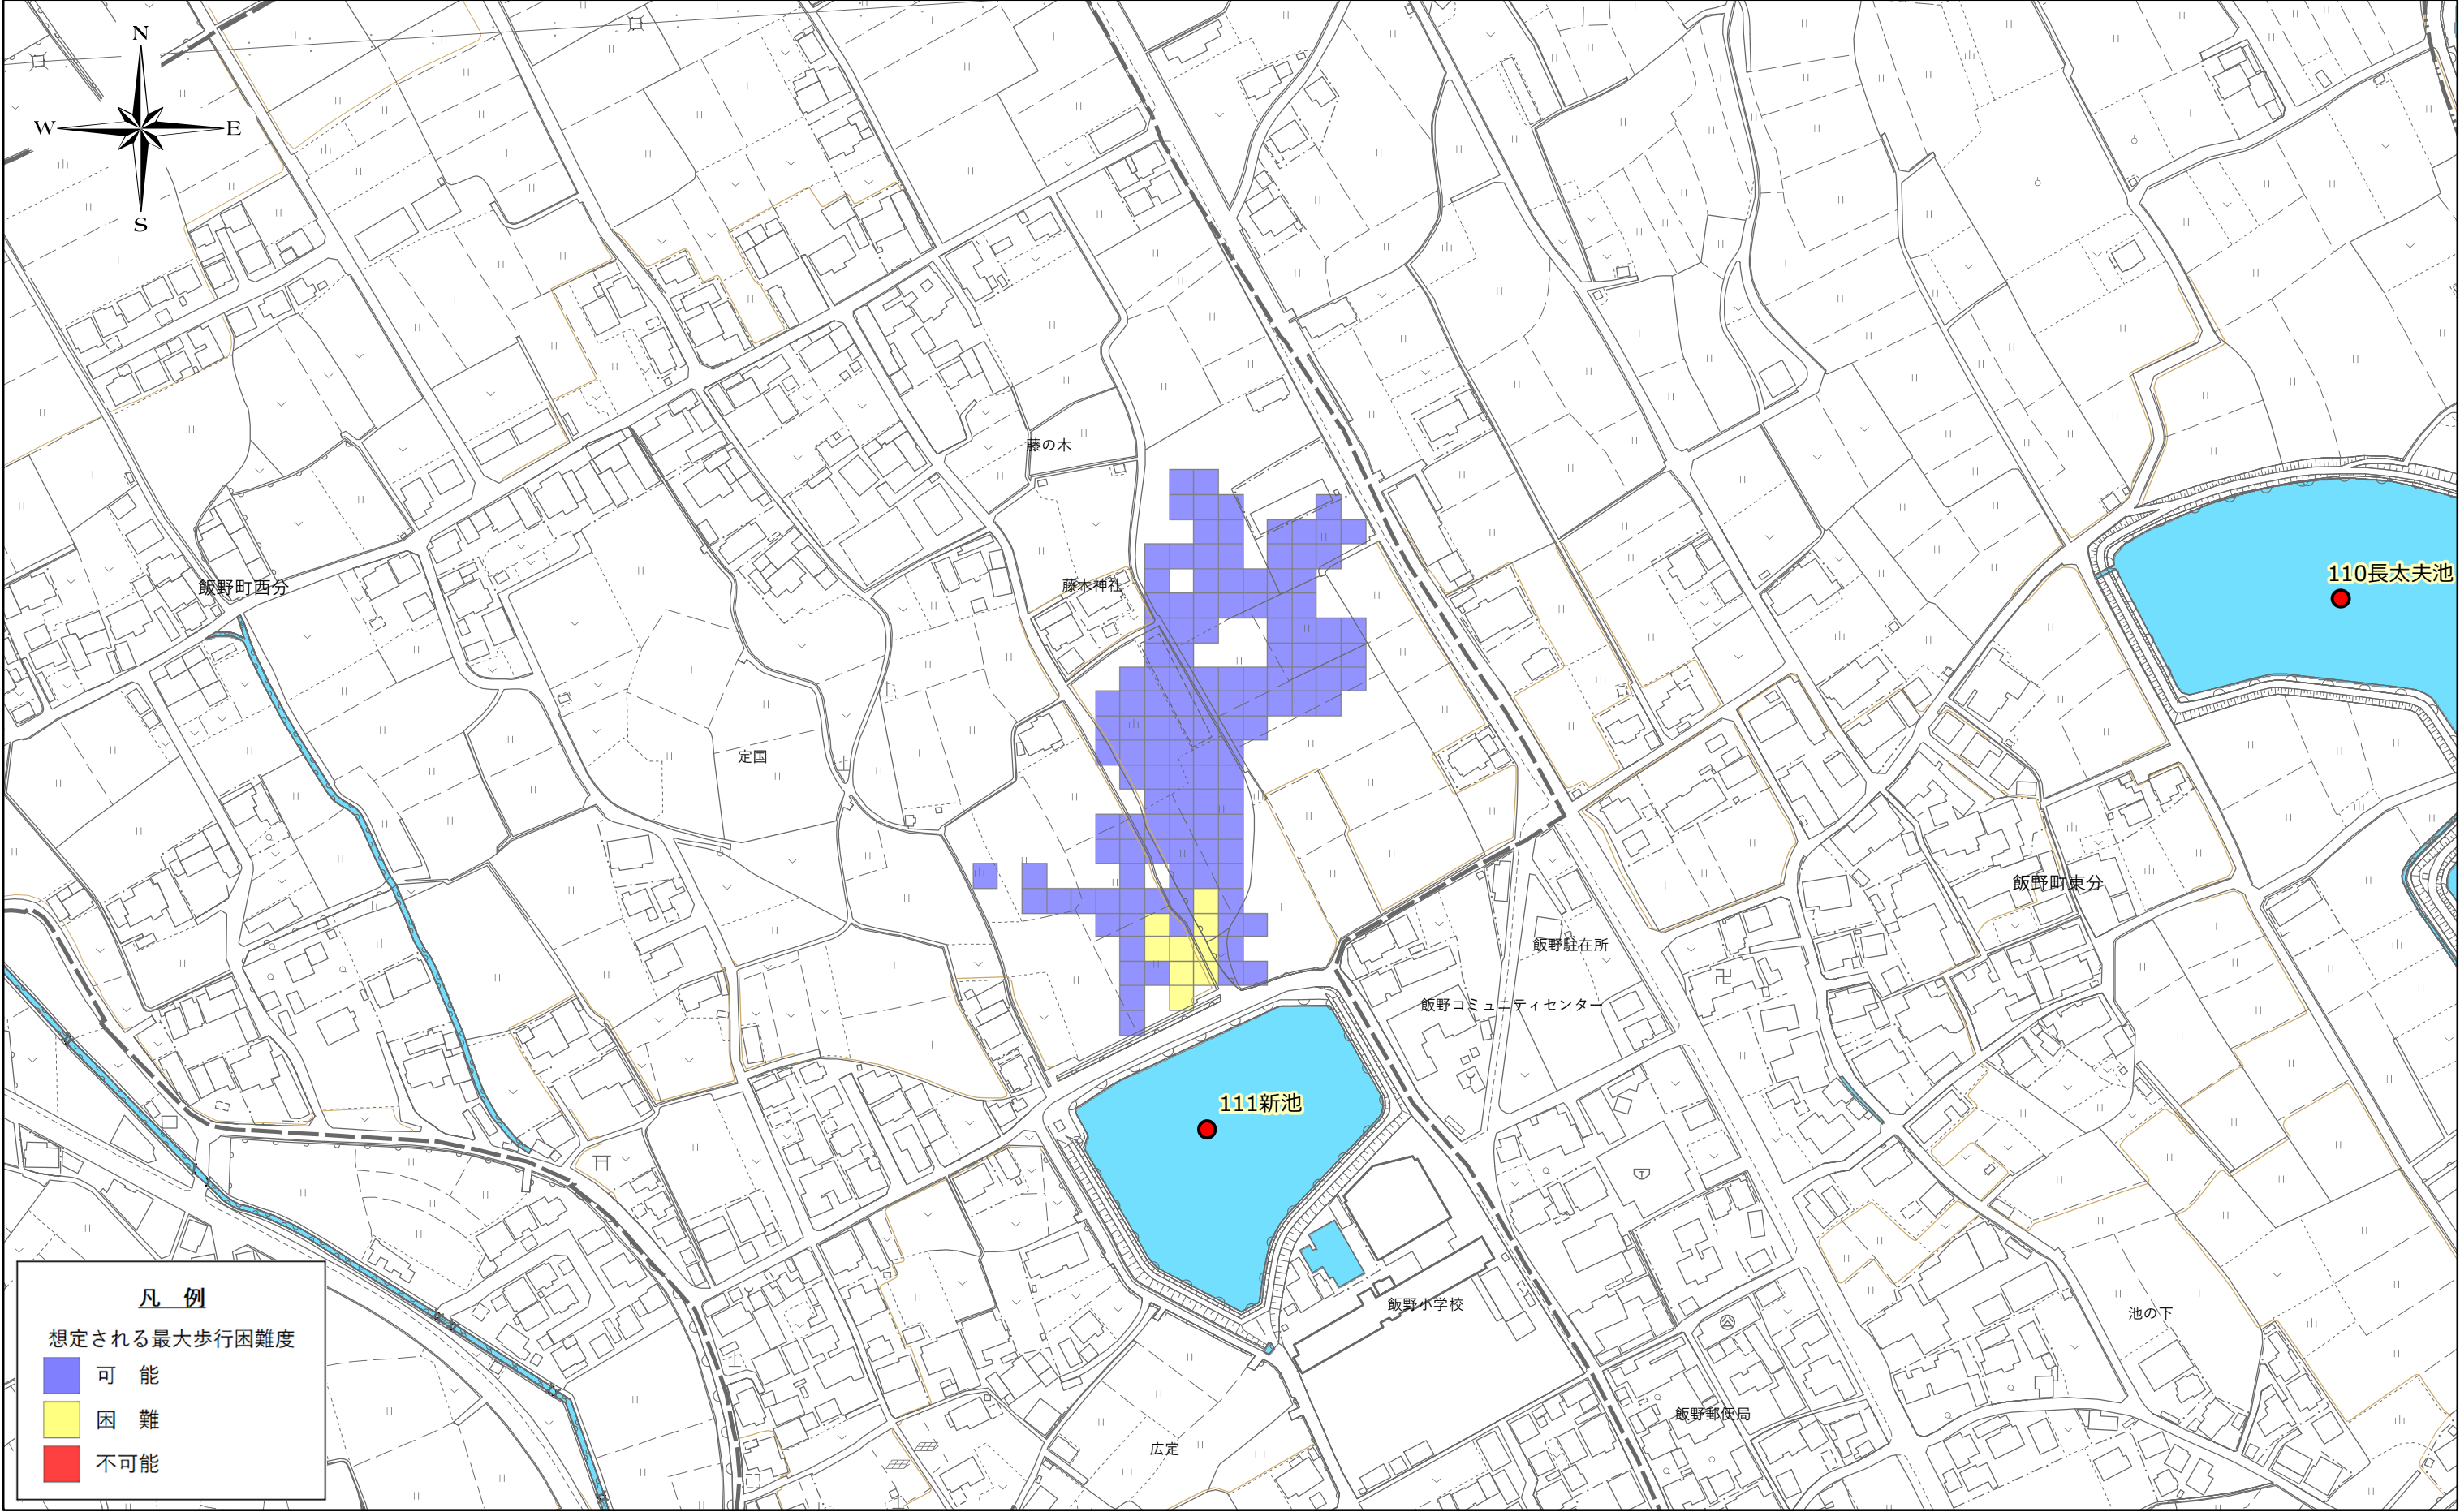


最大歩行困難度 372020108_道池

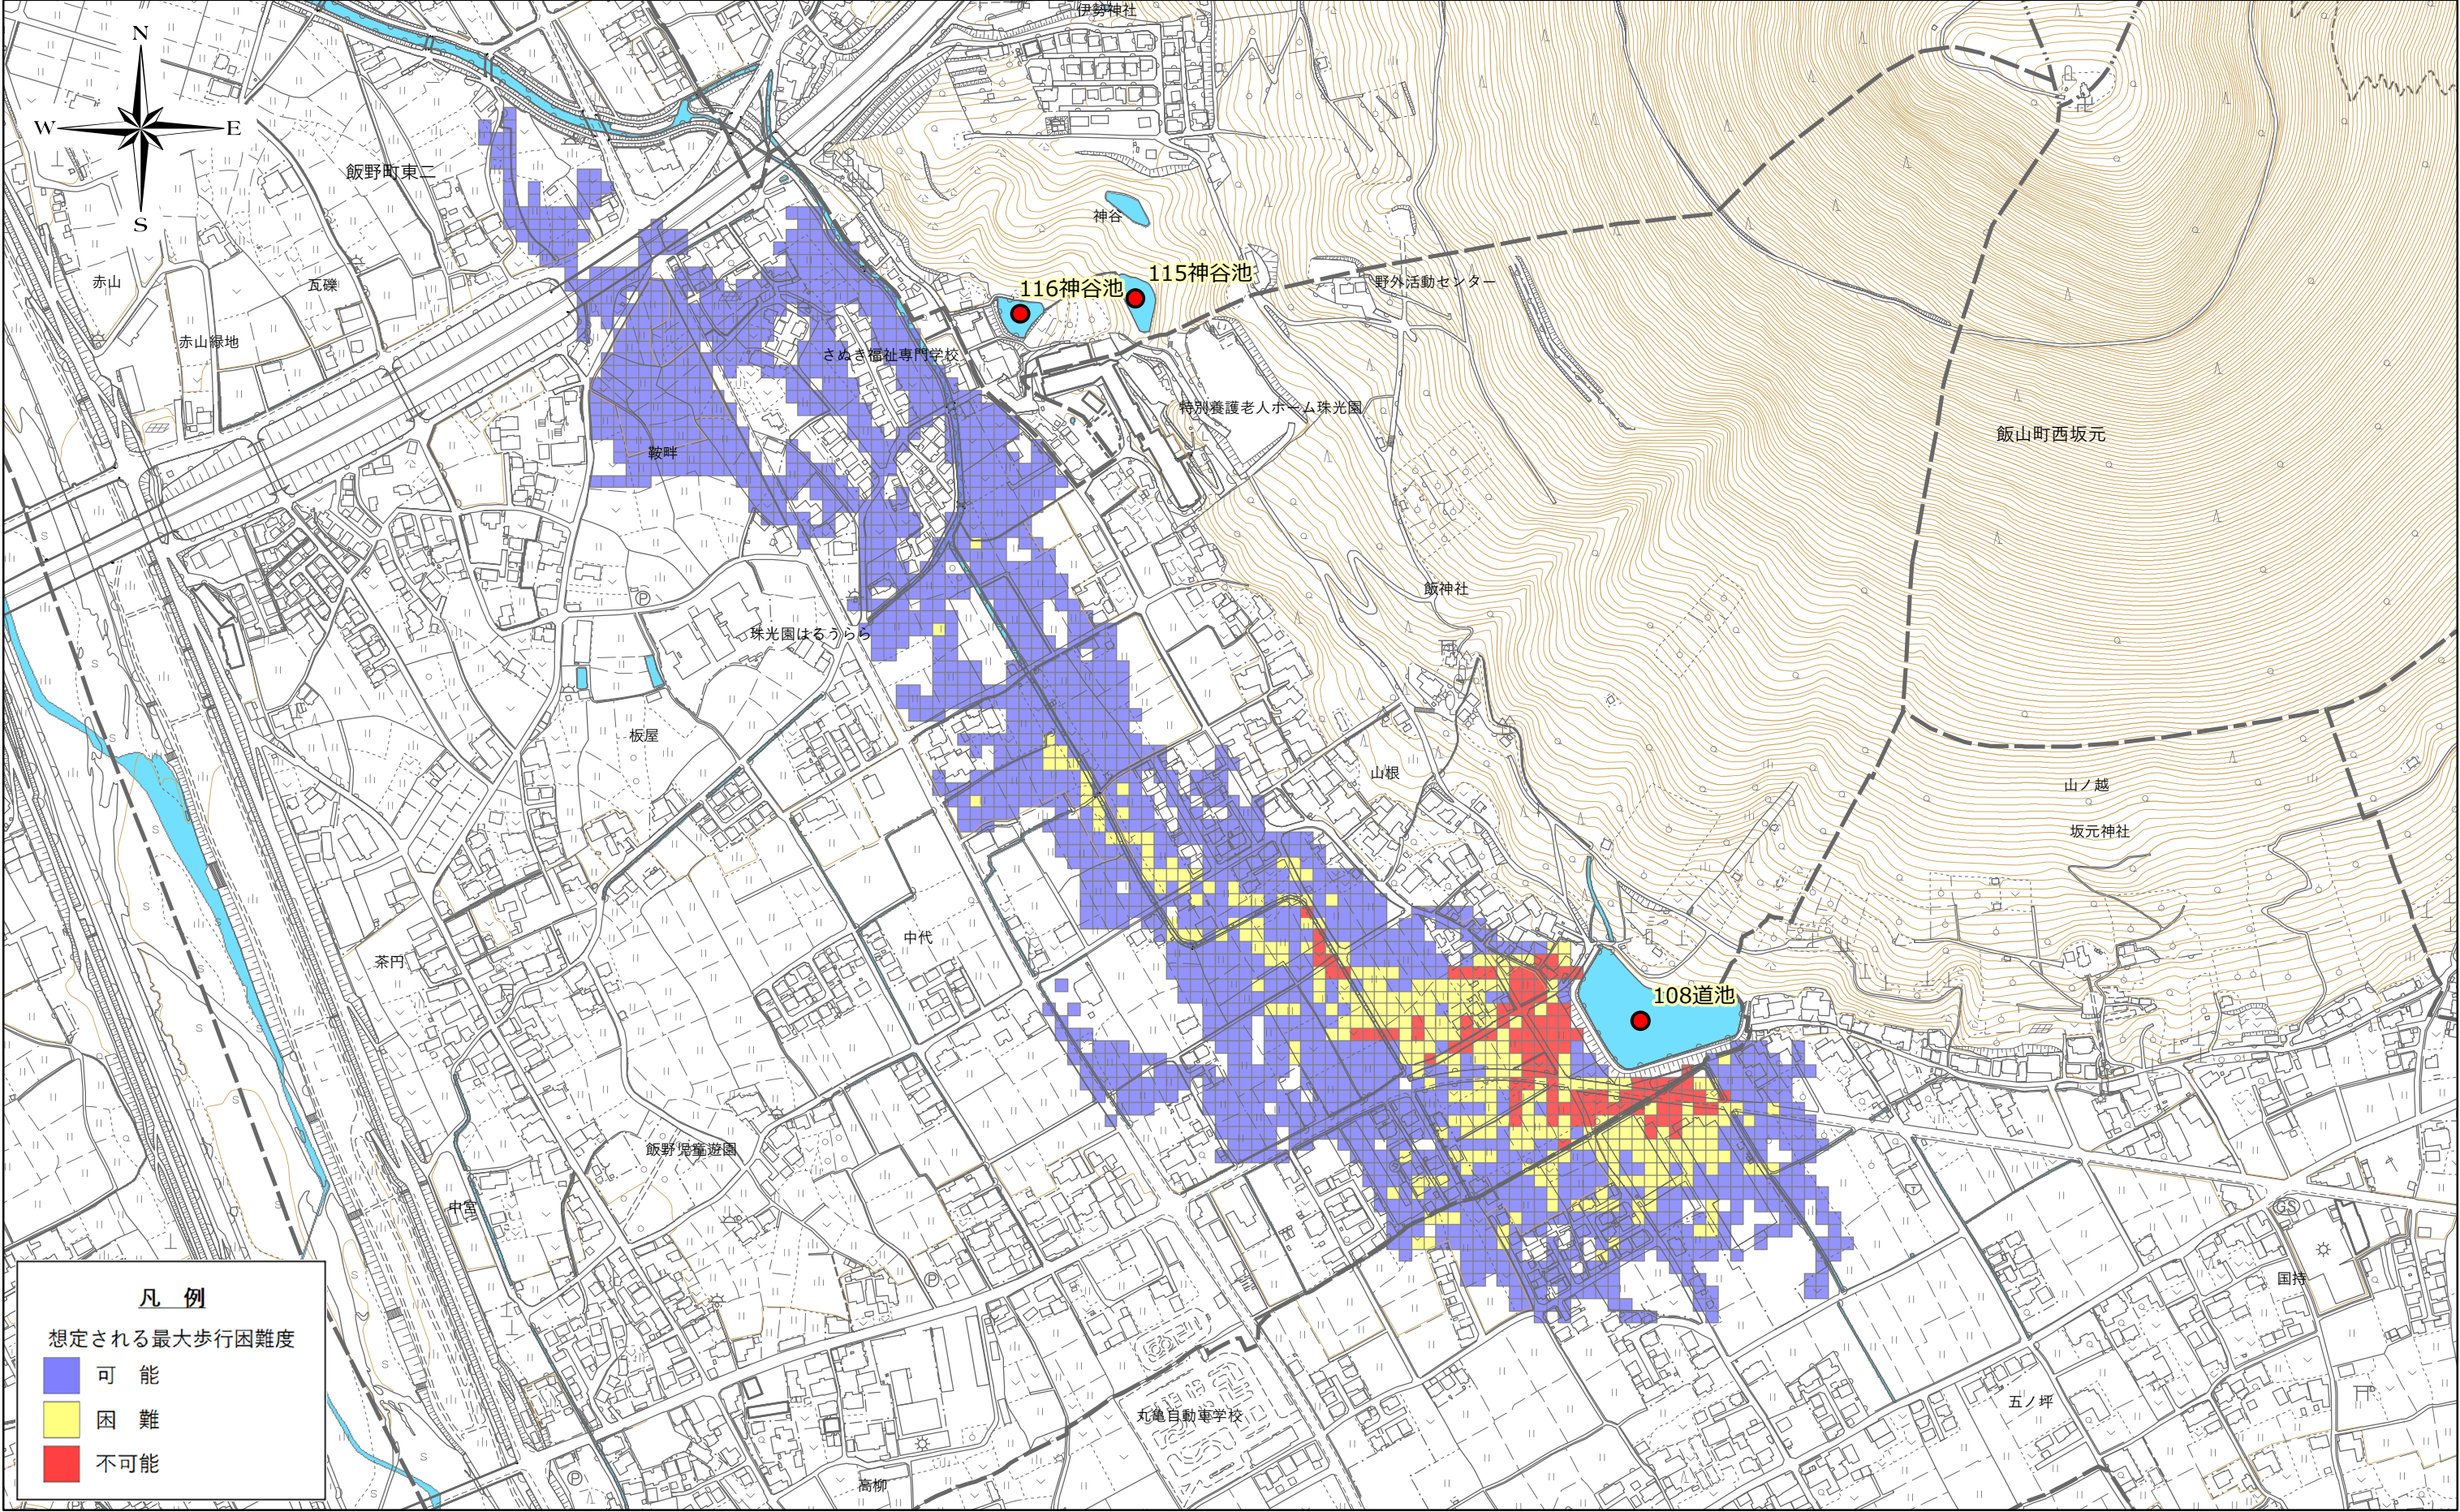

1:5,000




最大歩行困難度 372020086_蓮池

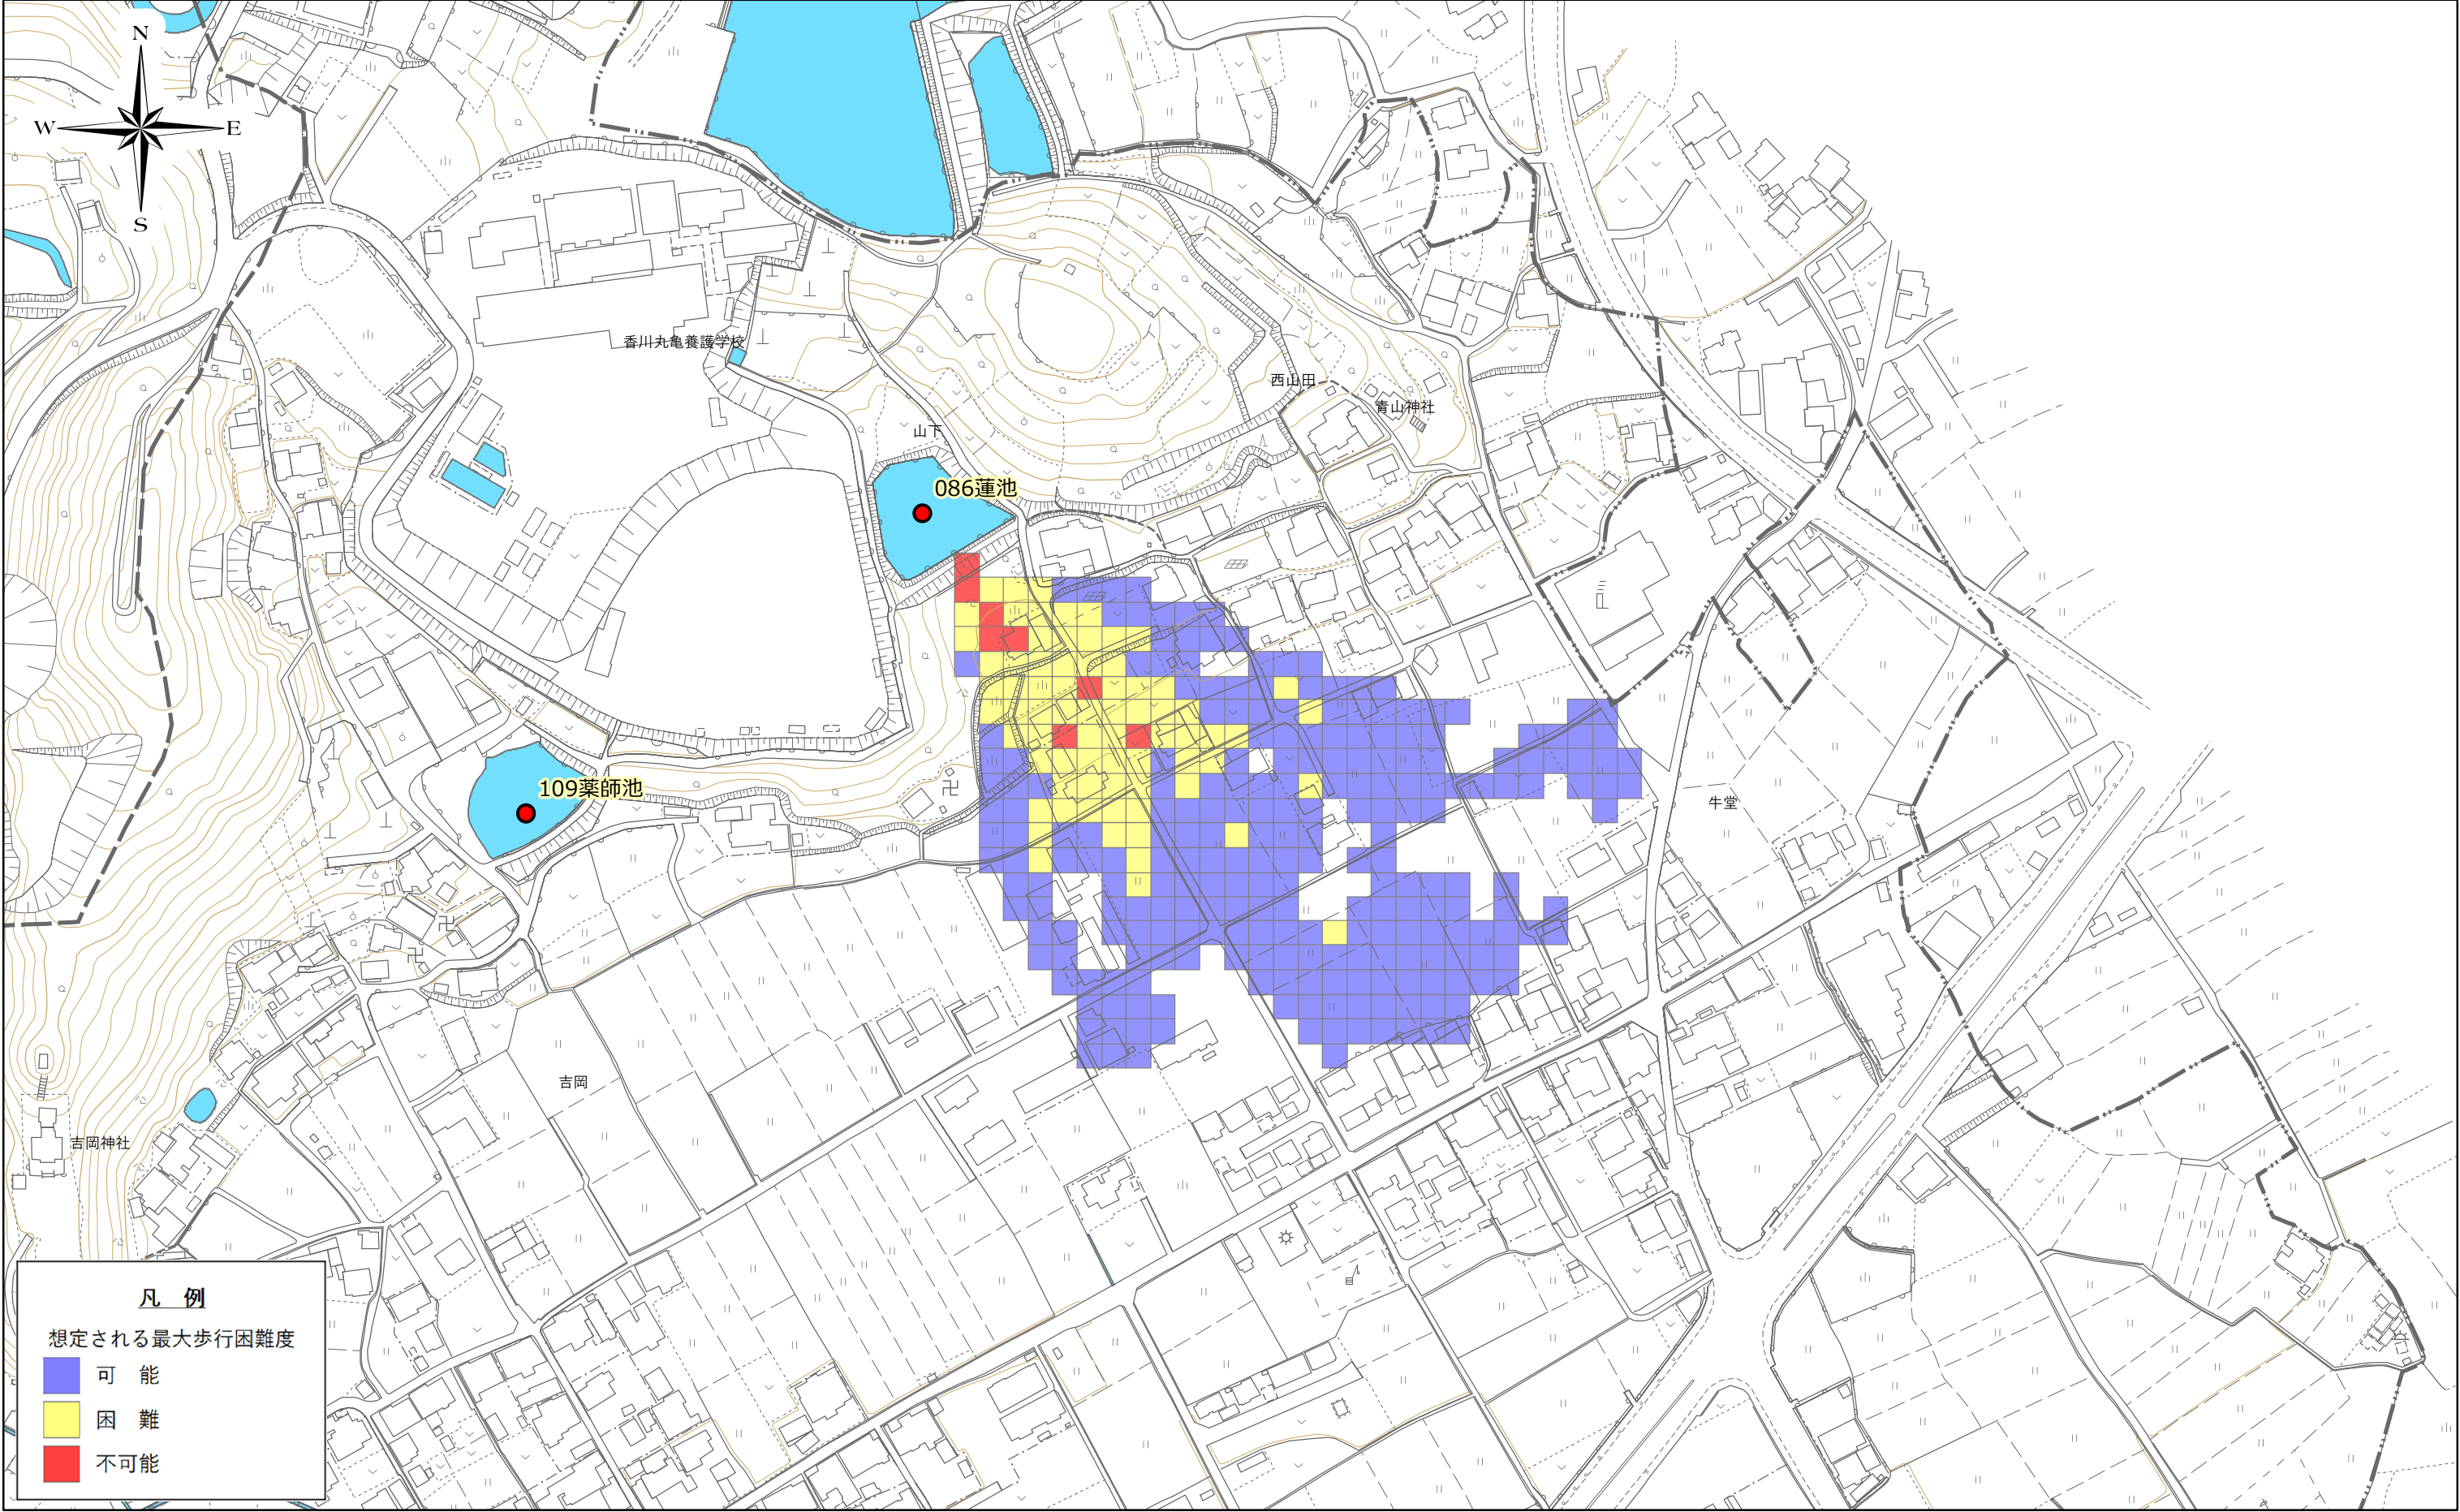


1:2,500

0 100 200 300m

最大歩行困難度 372020109_薬師池

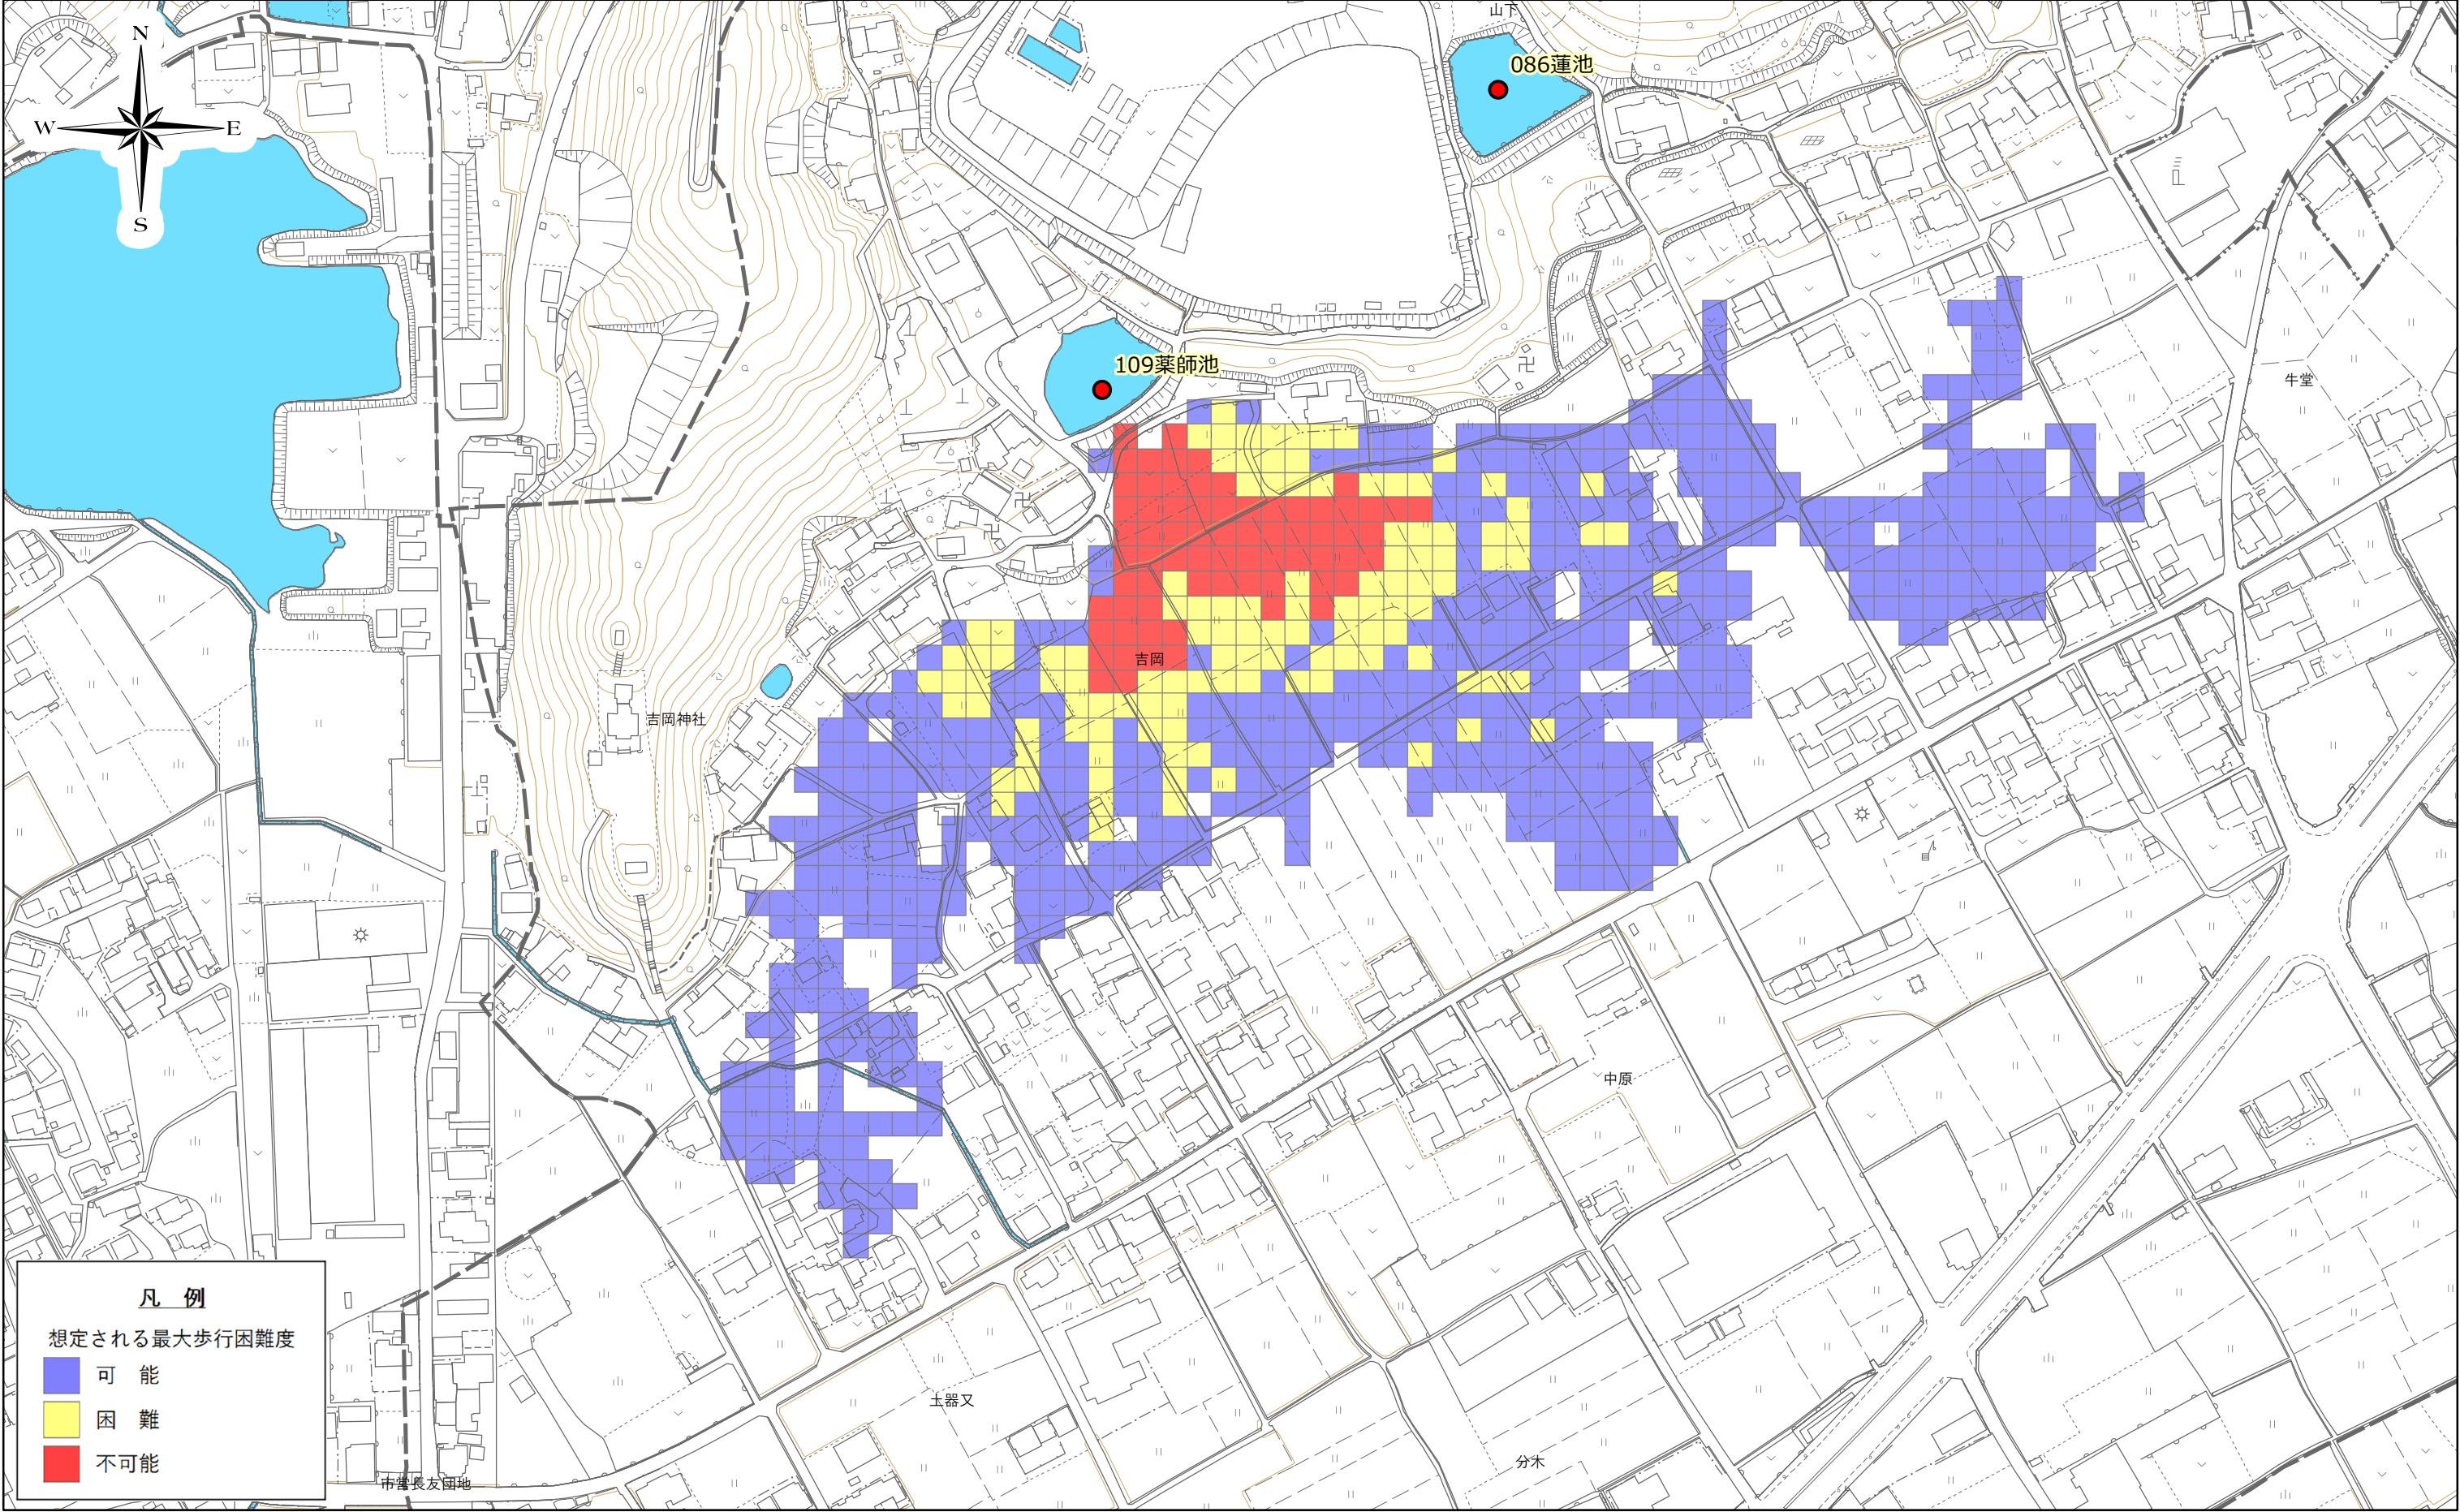


最大歩行困難度 372020110_長太夫池

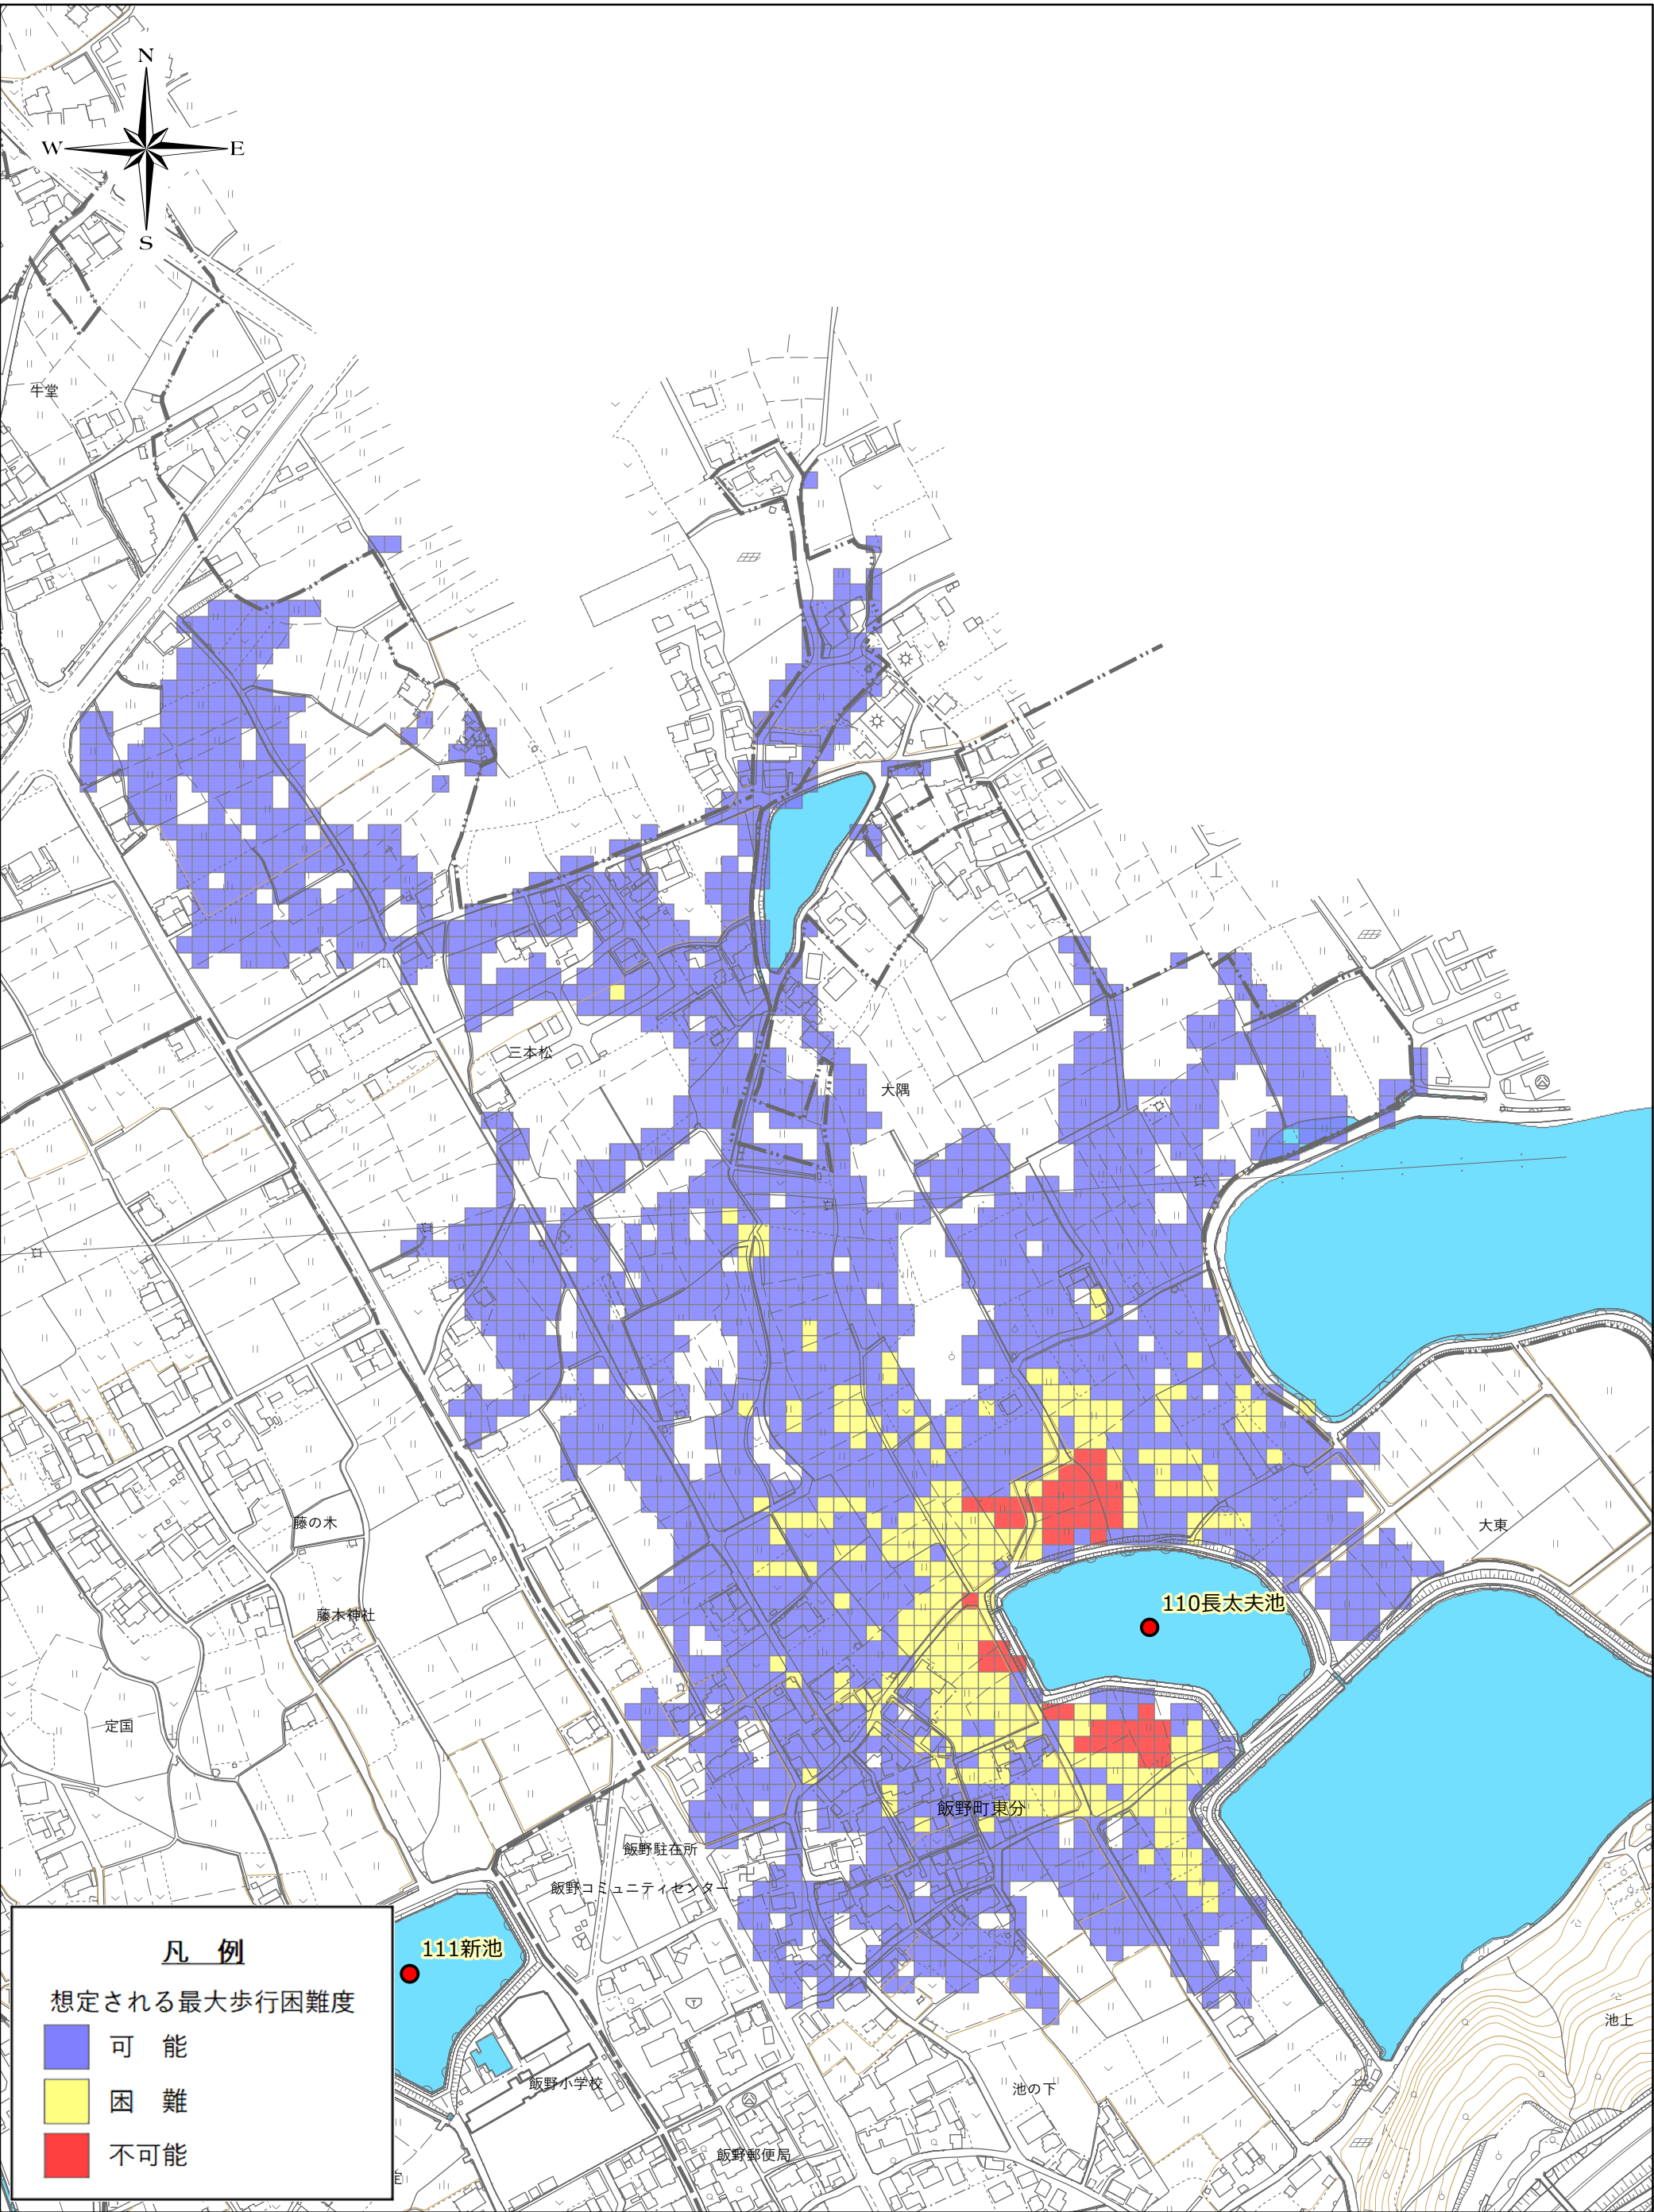

1:3,750

0 150 300 450m


最大歩行困難度 372020116_神谷池

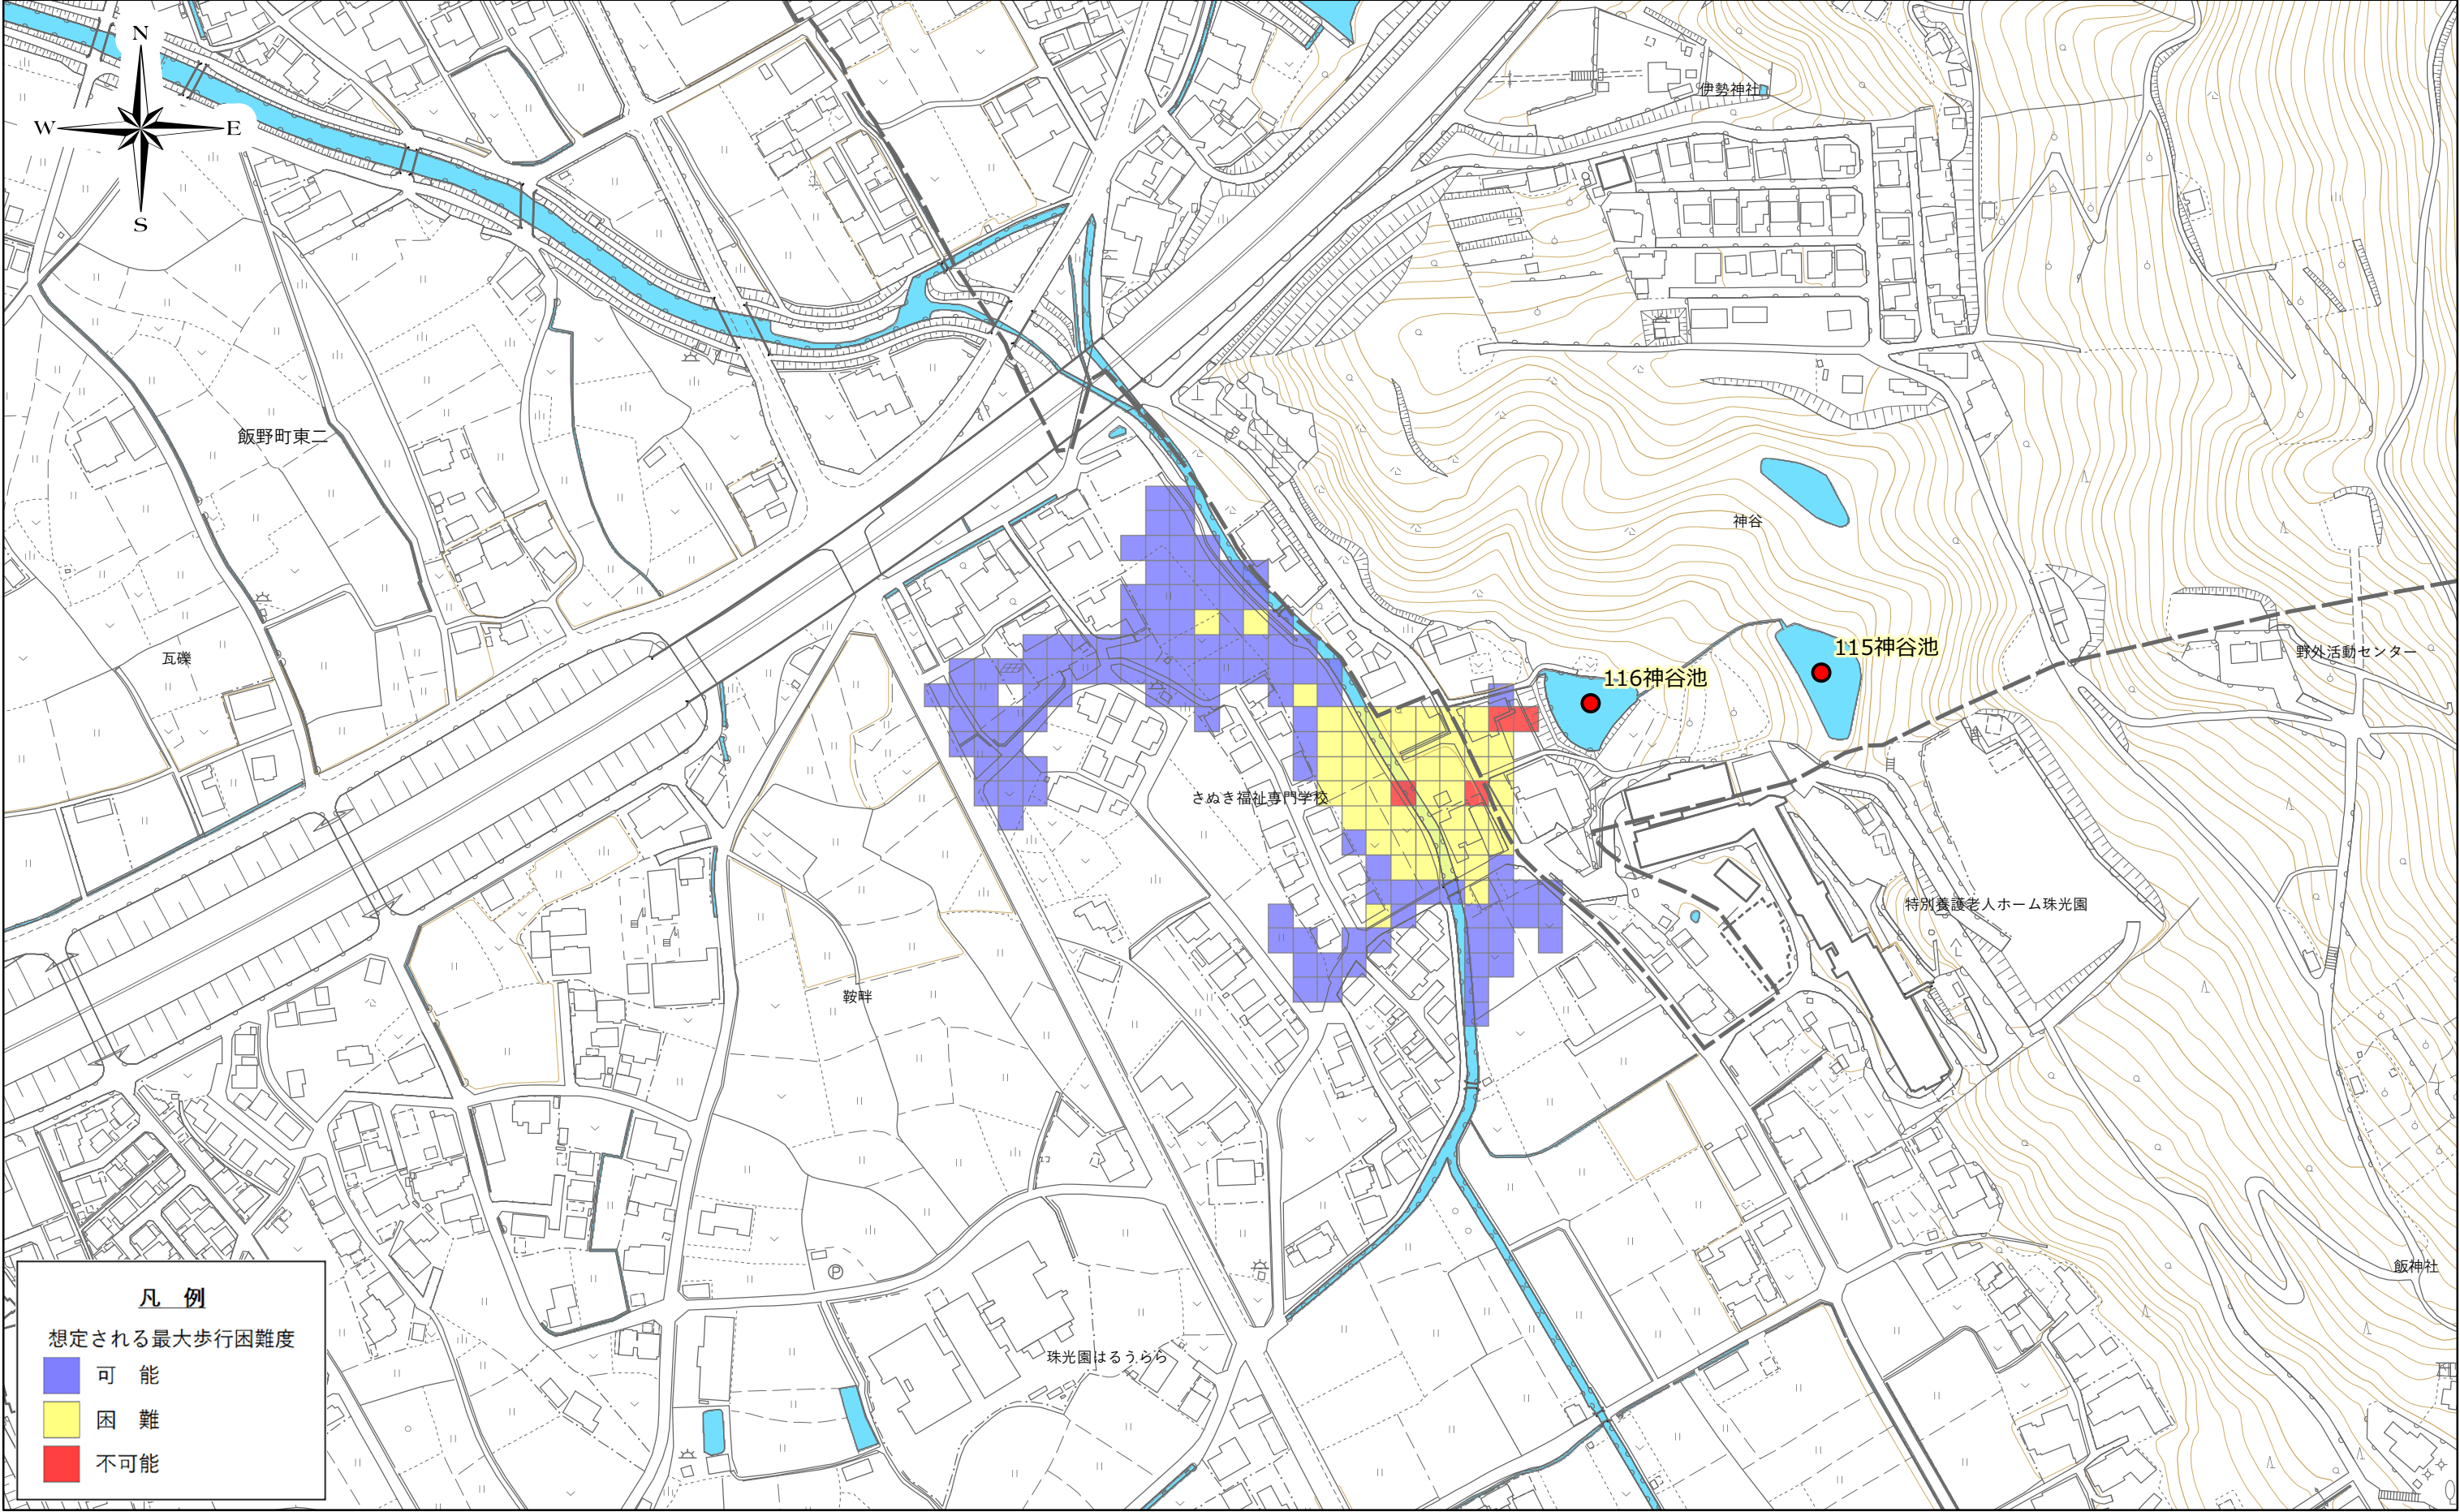

1:2,500




最大歩行困難度 372020115_神谷池

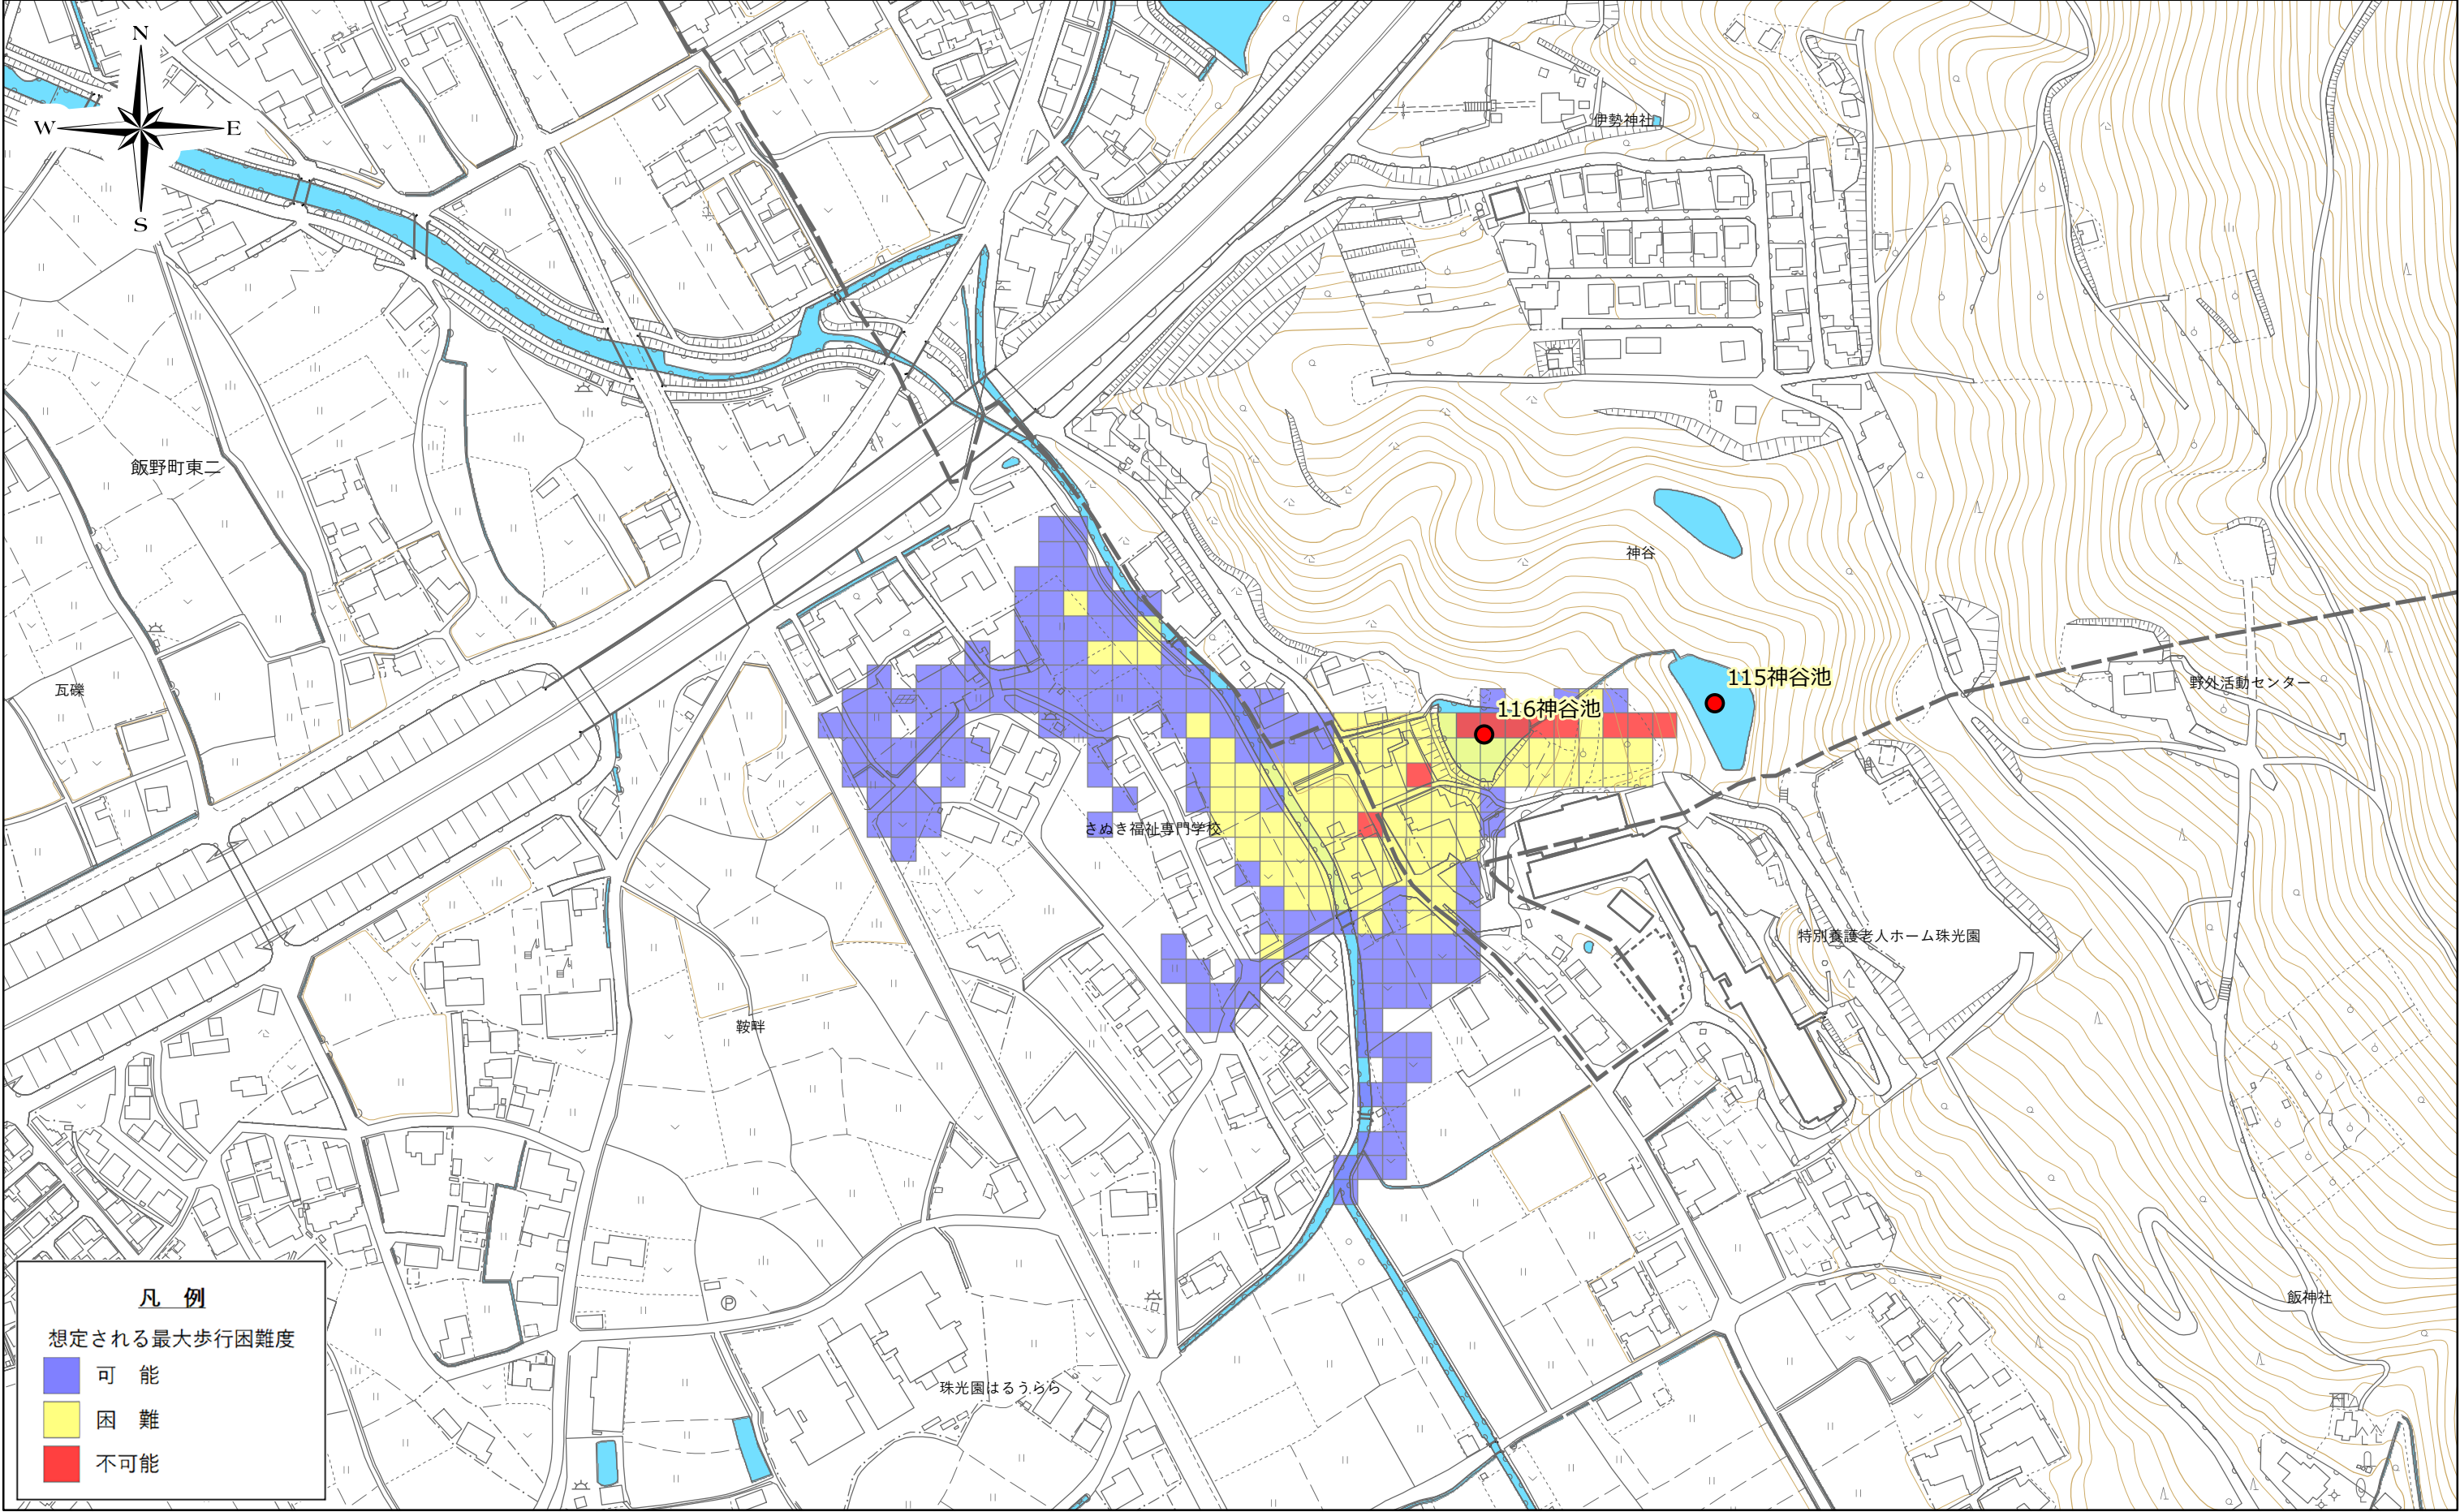


凡 例

想定される最大歩行困難度


- 可能
- 困難
- 不可能

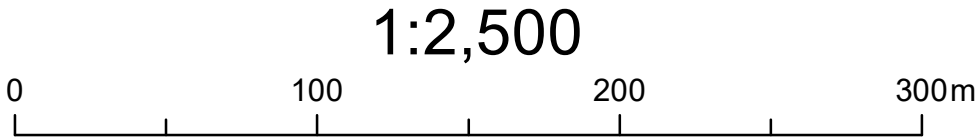

最大歩行困難度 372020113_山崎新池

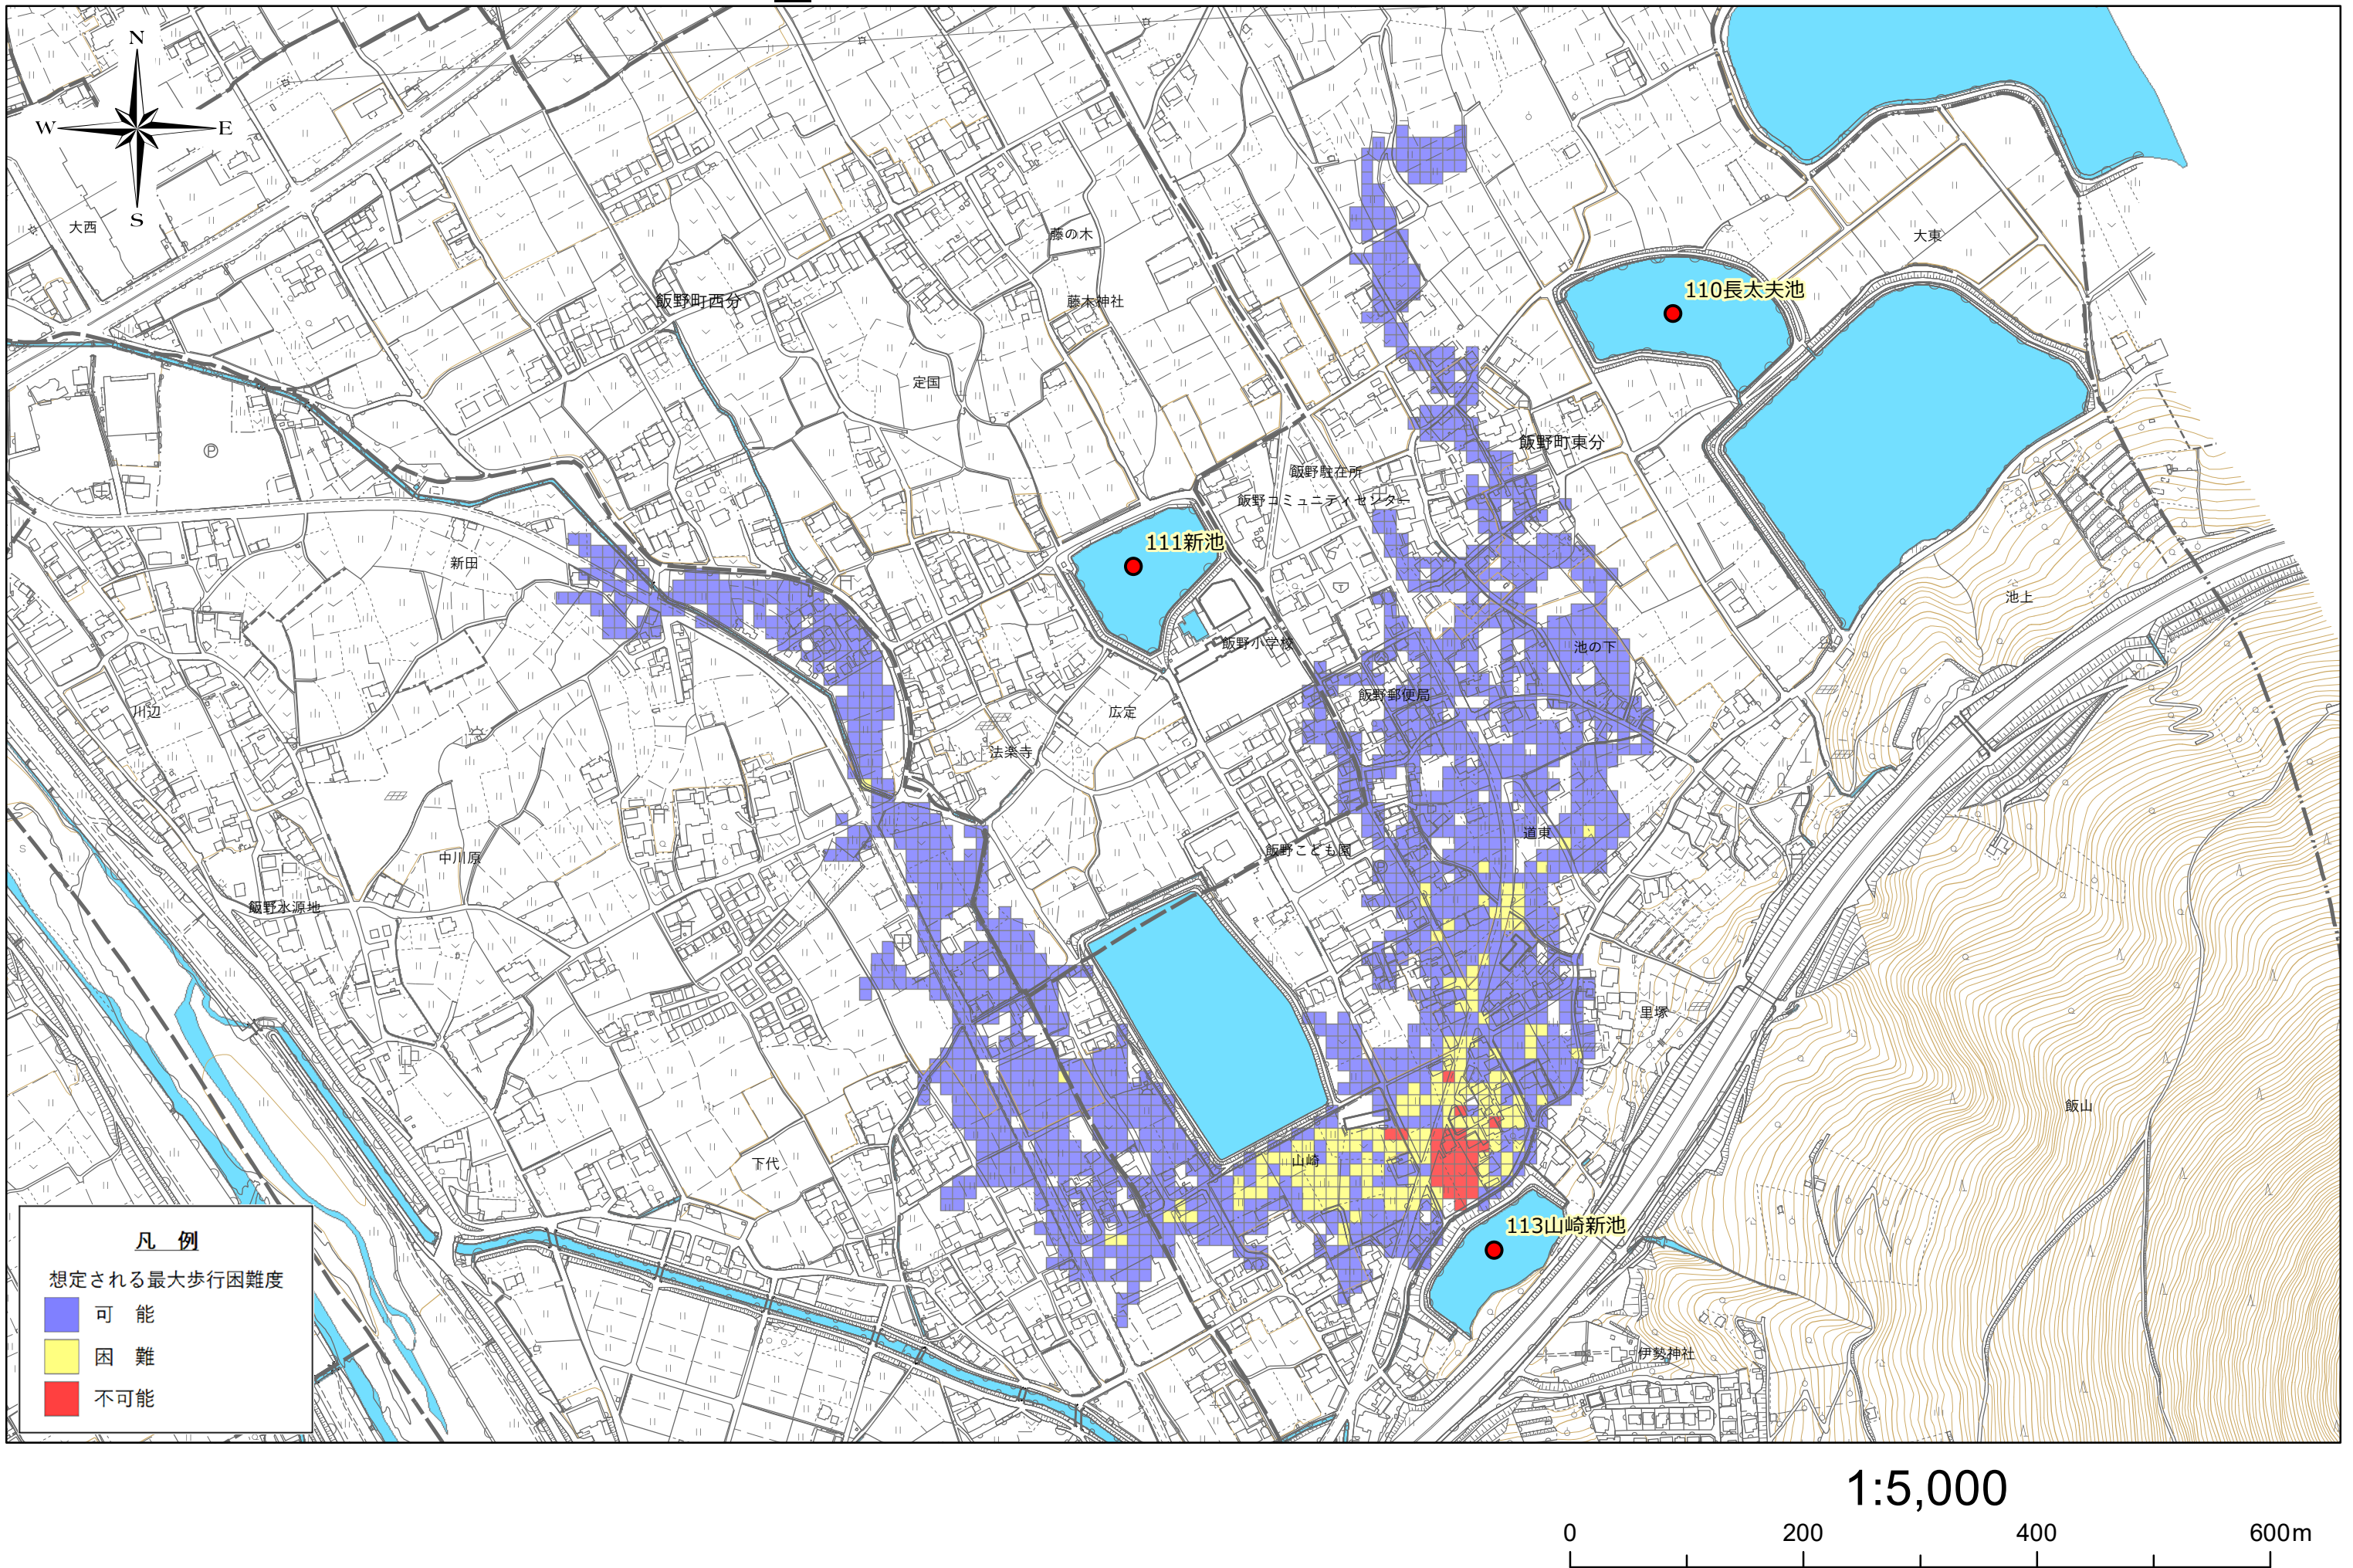


最大歩行困難度 372020129_辺池

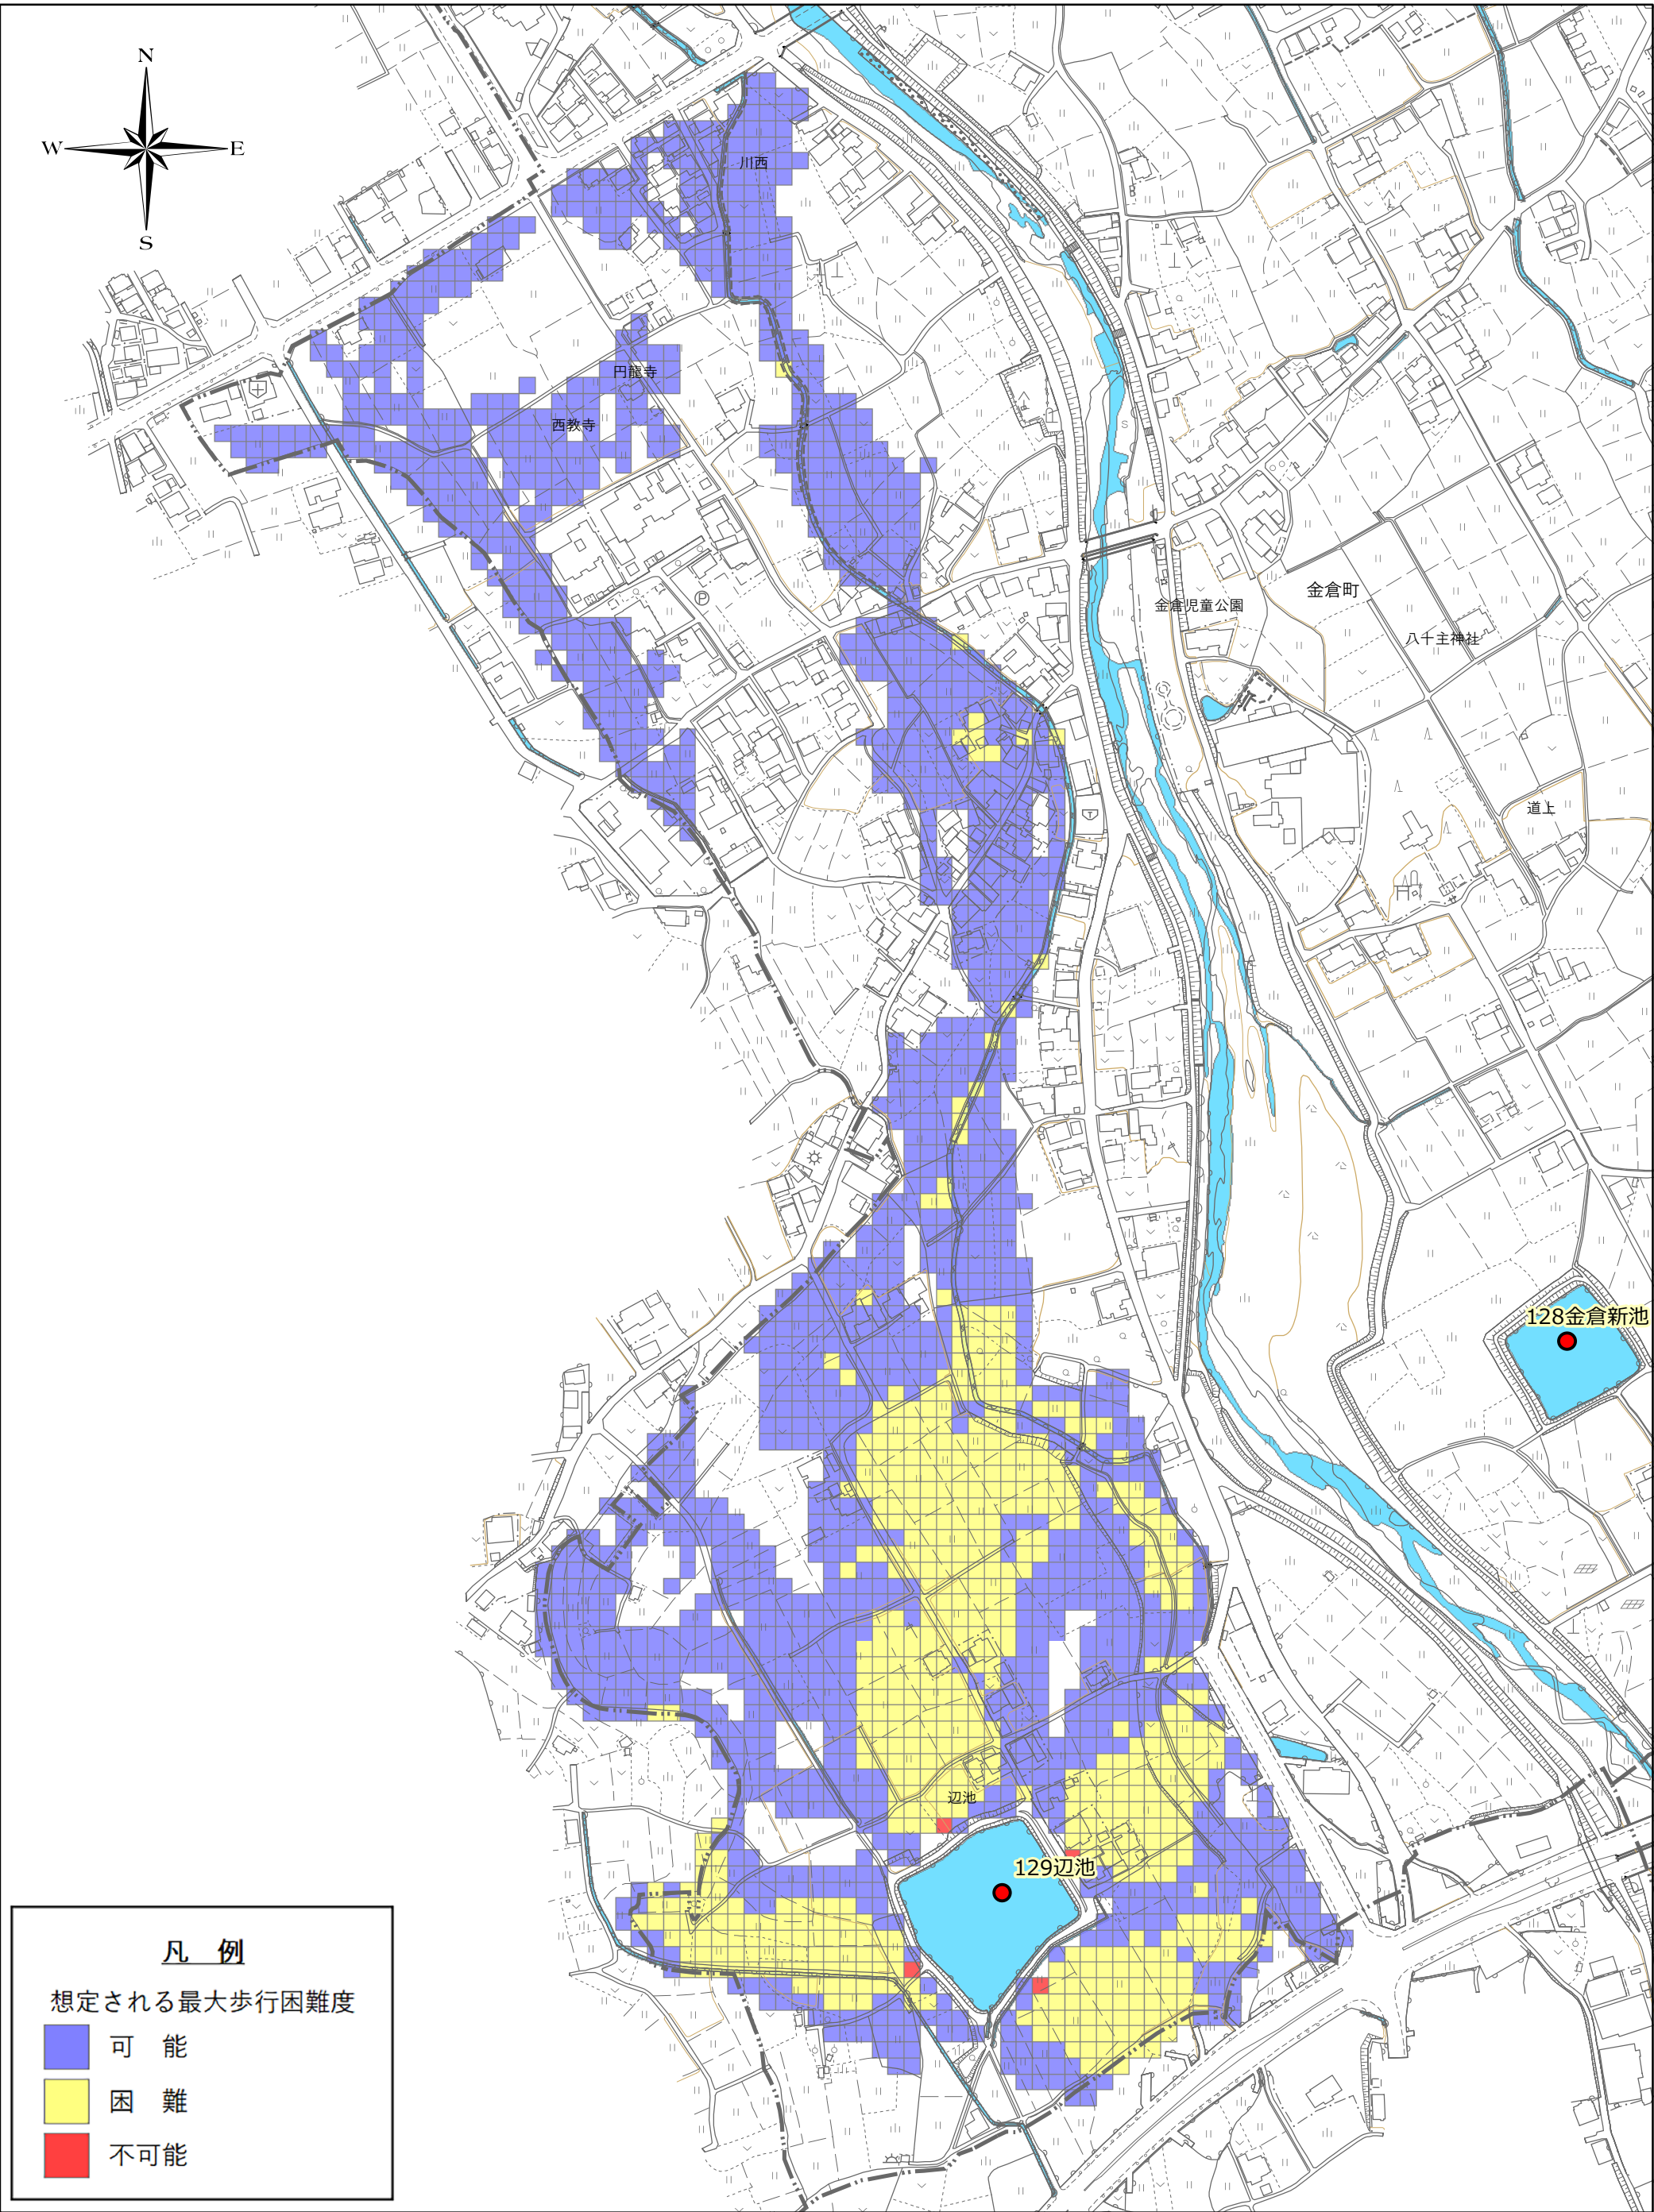

1:3,750

0 150 300 450m


最大歩行困難度 372020128_金倉新池

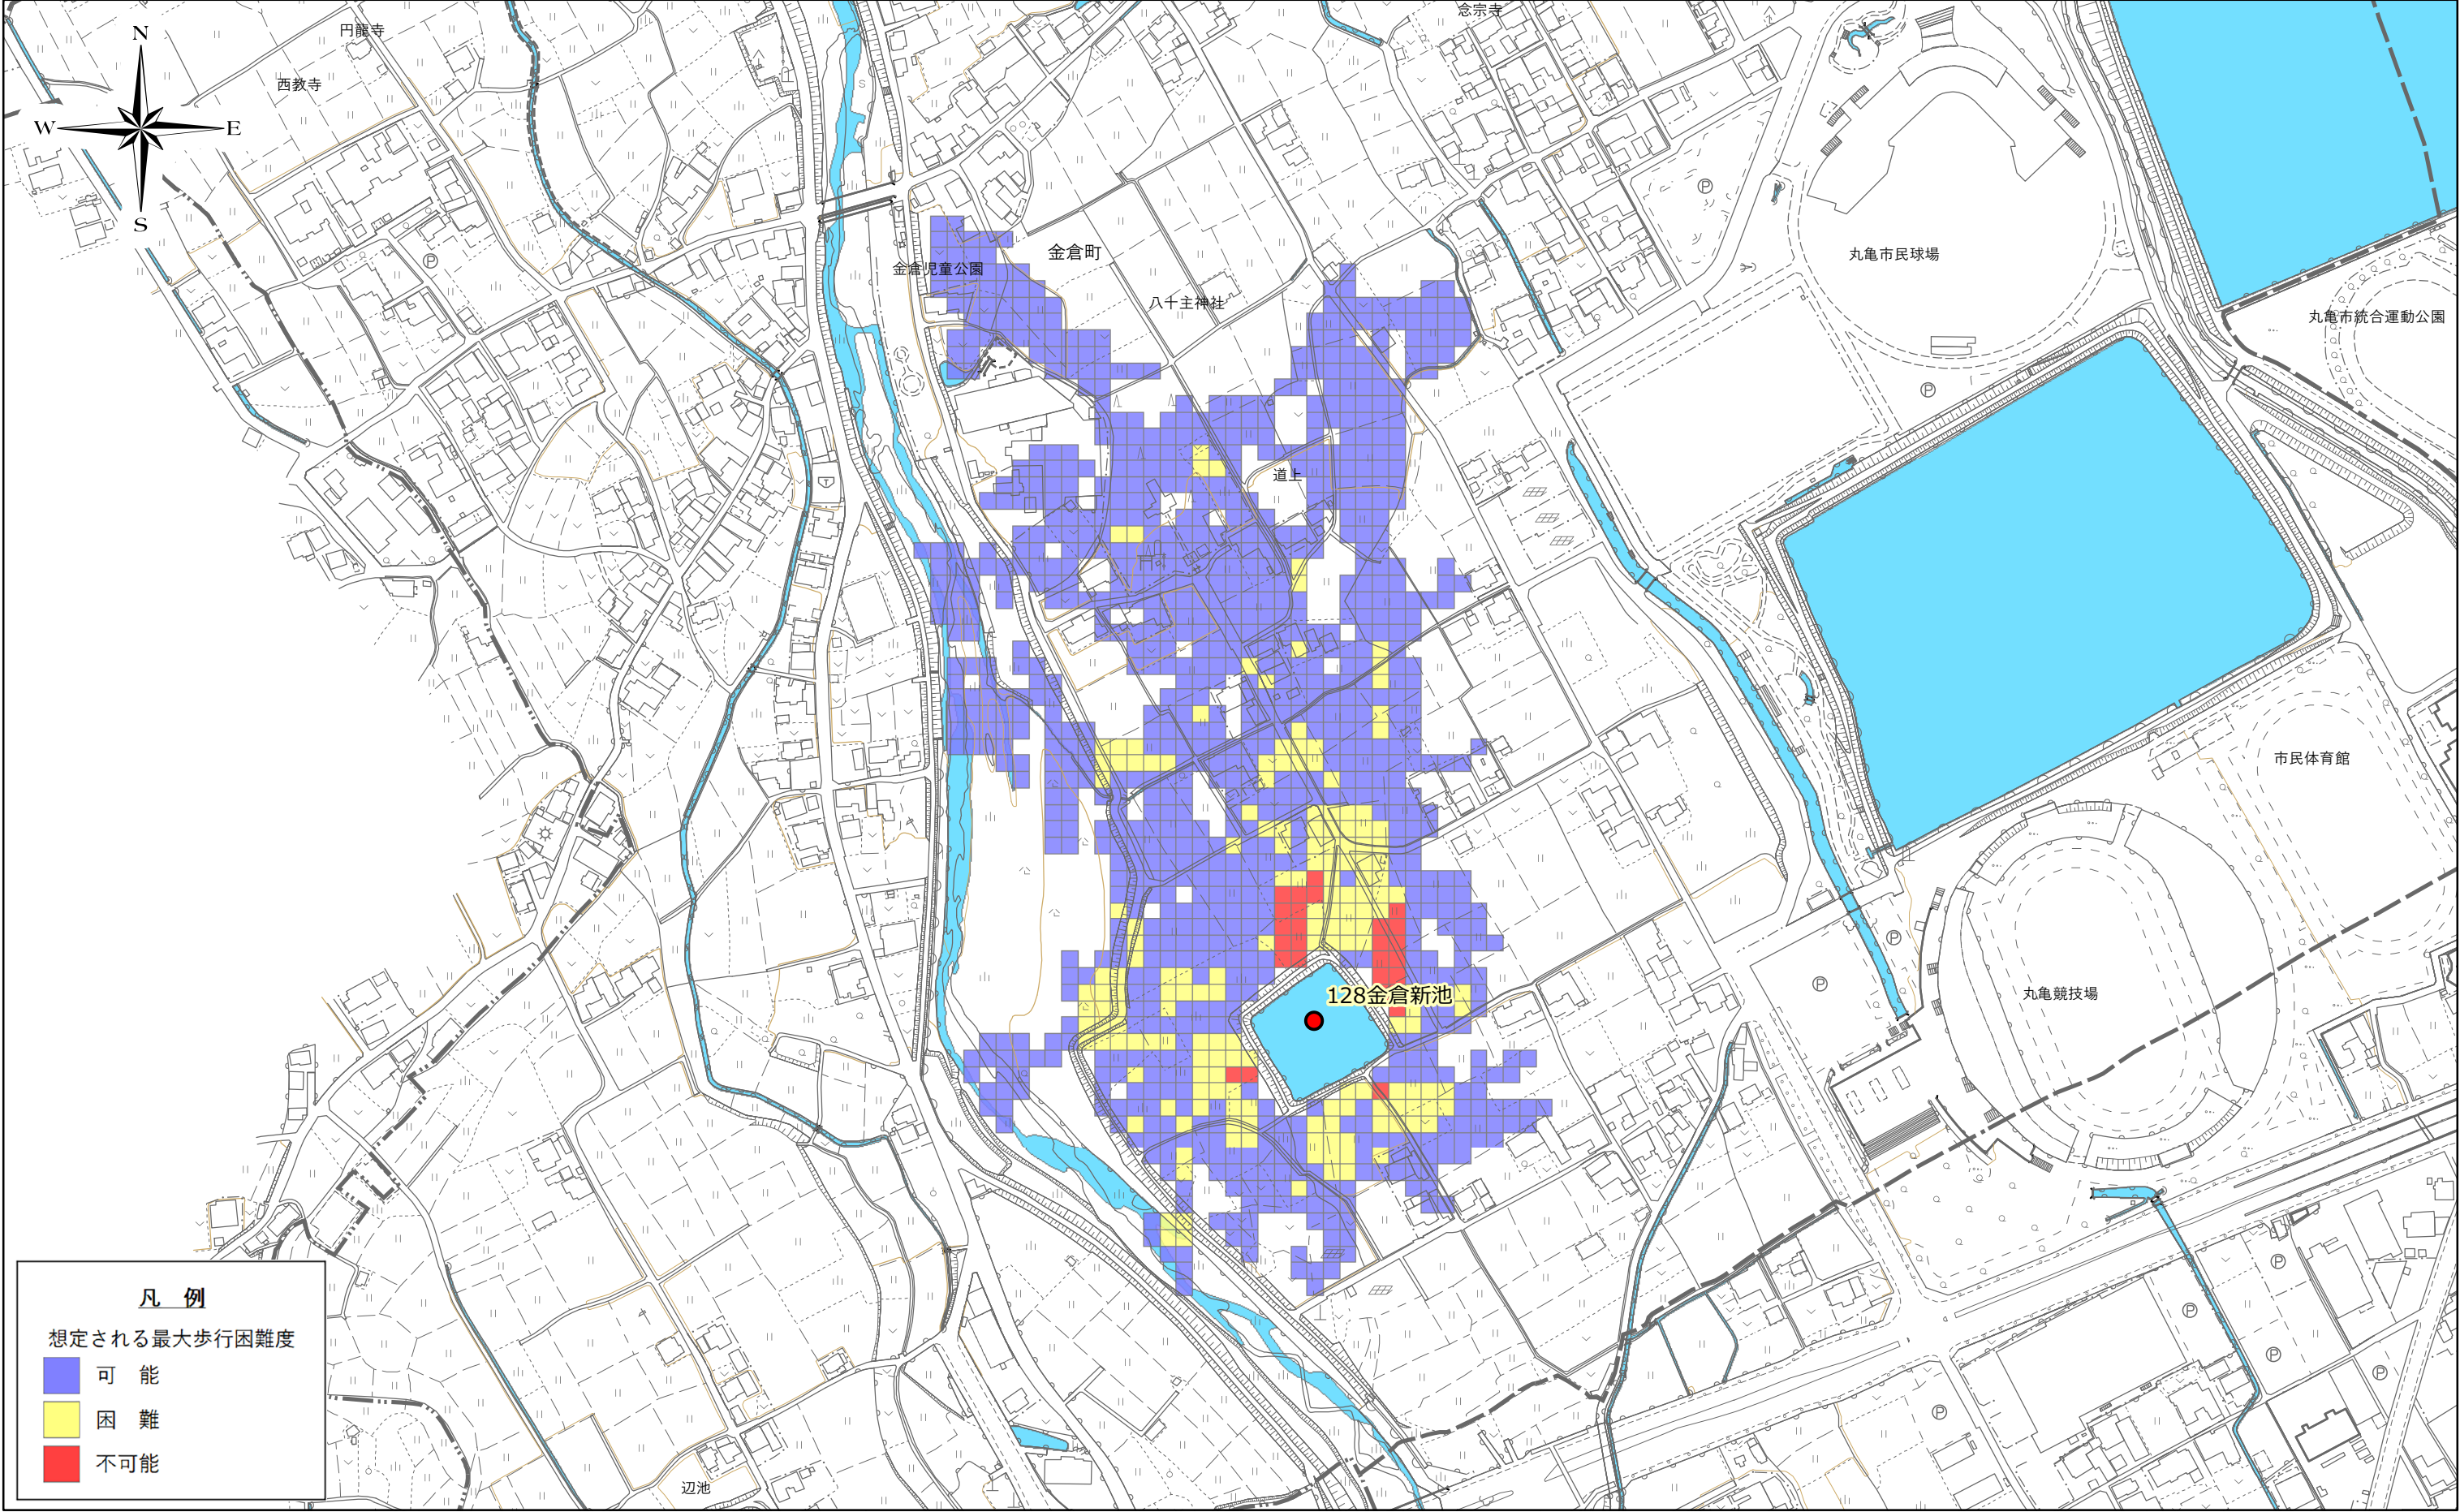


1:3,750

0 150 300 450m


最大歩行困難度 372020017_金丸上池

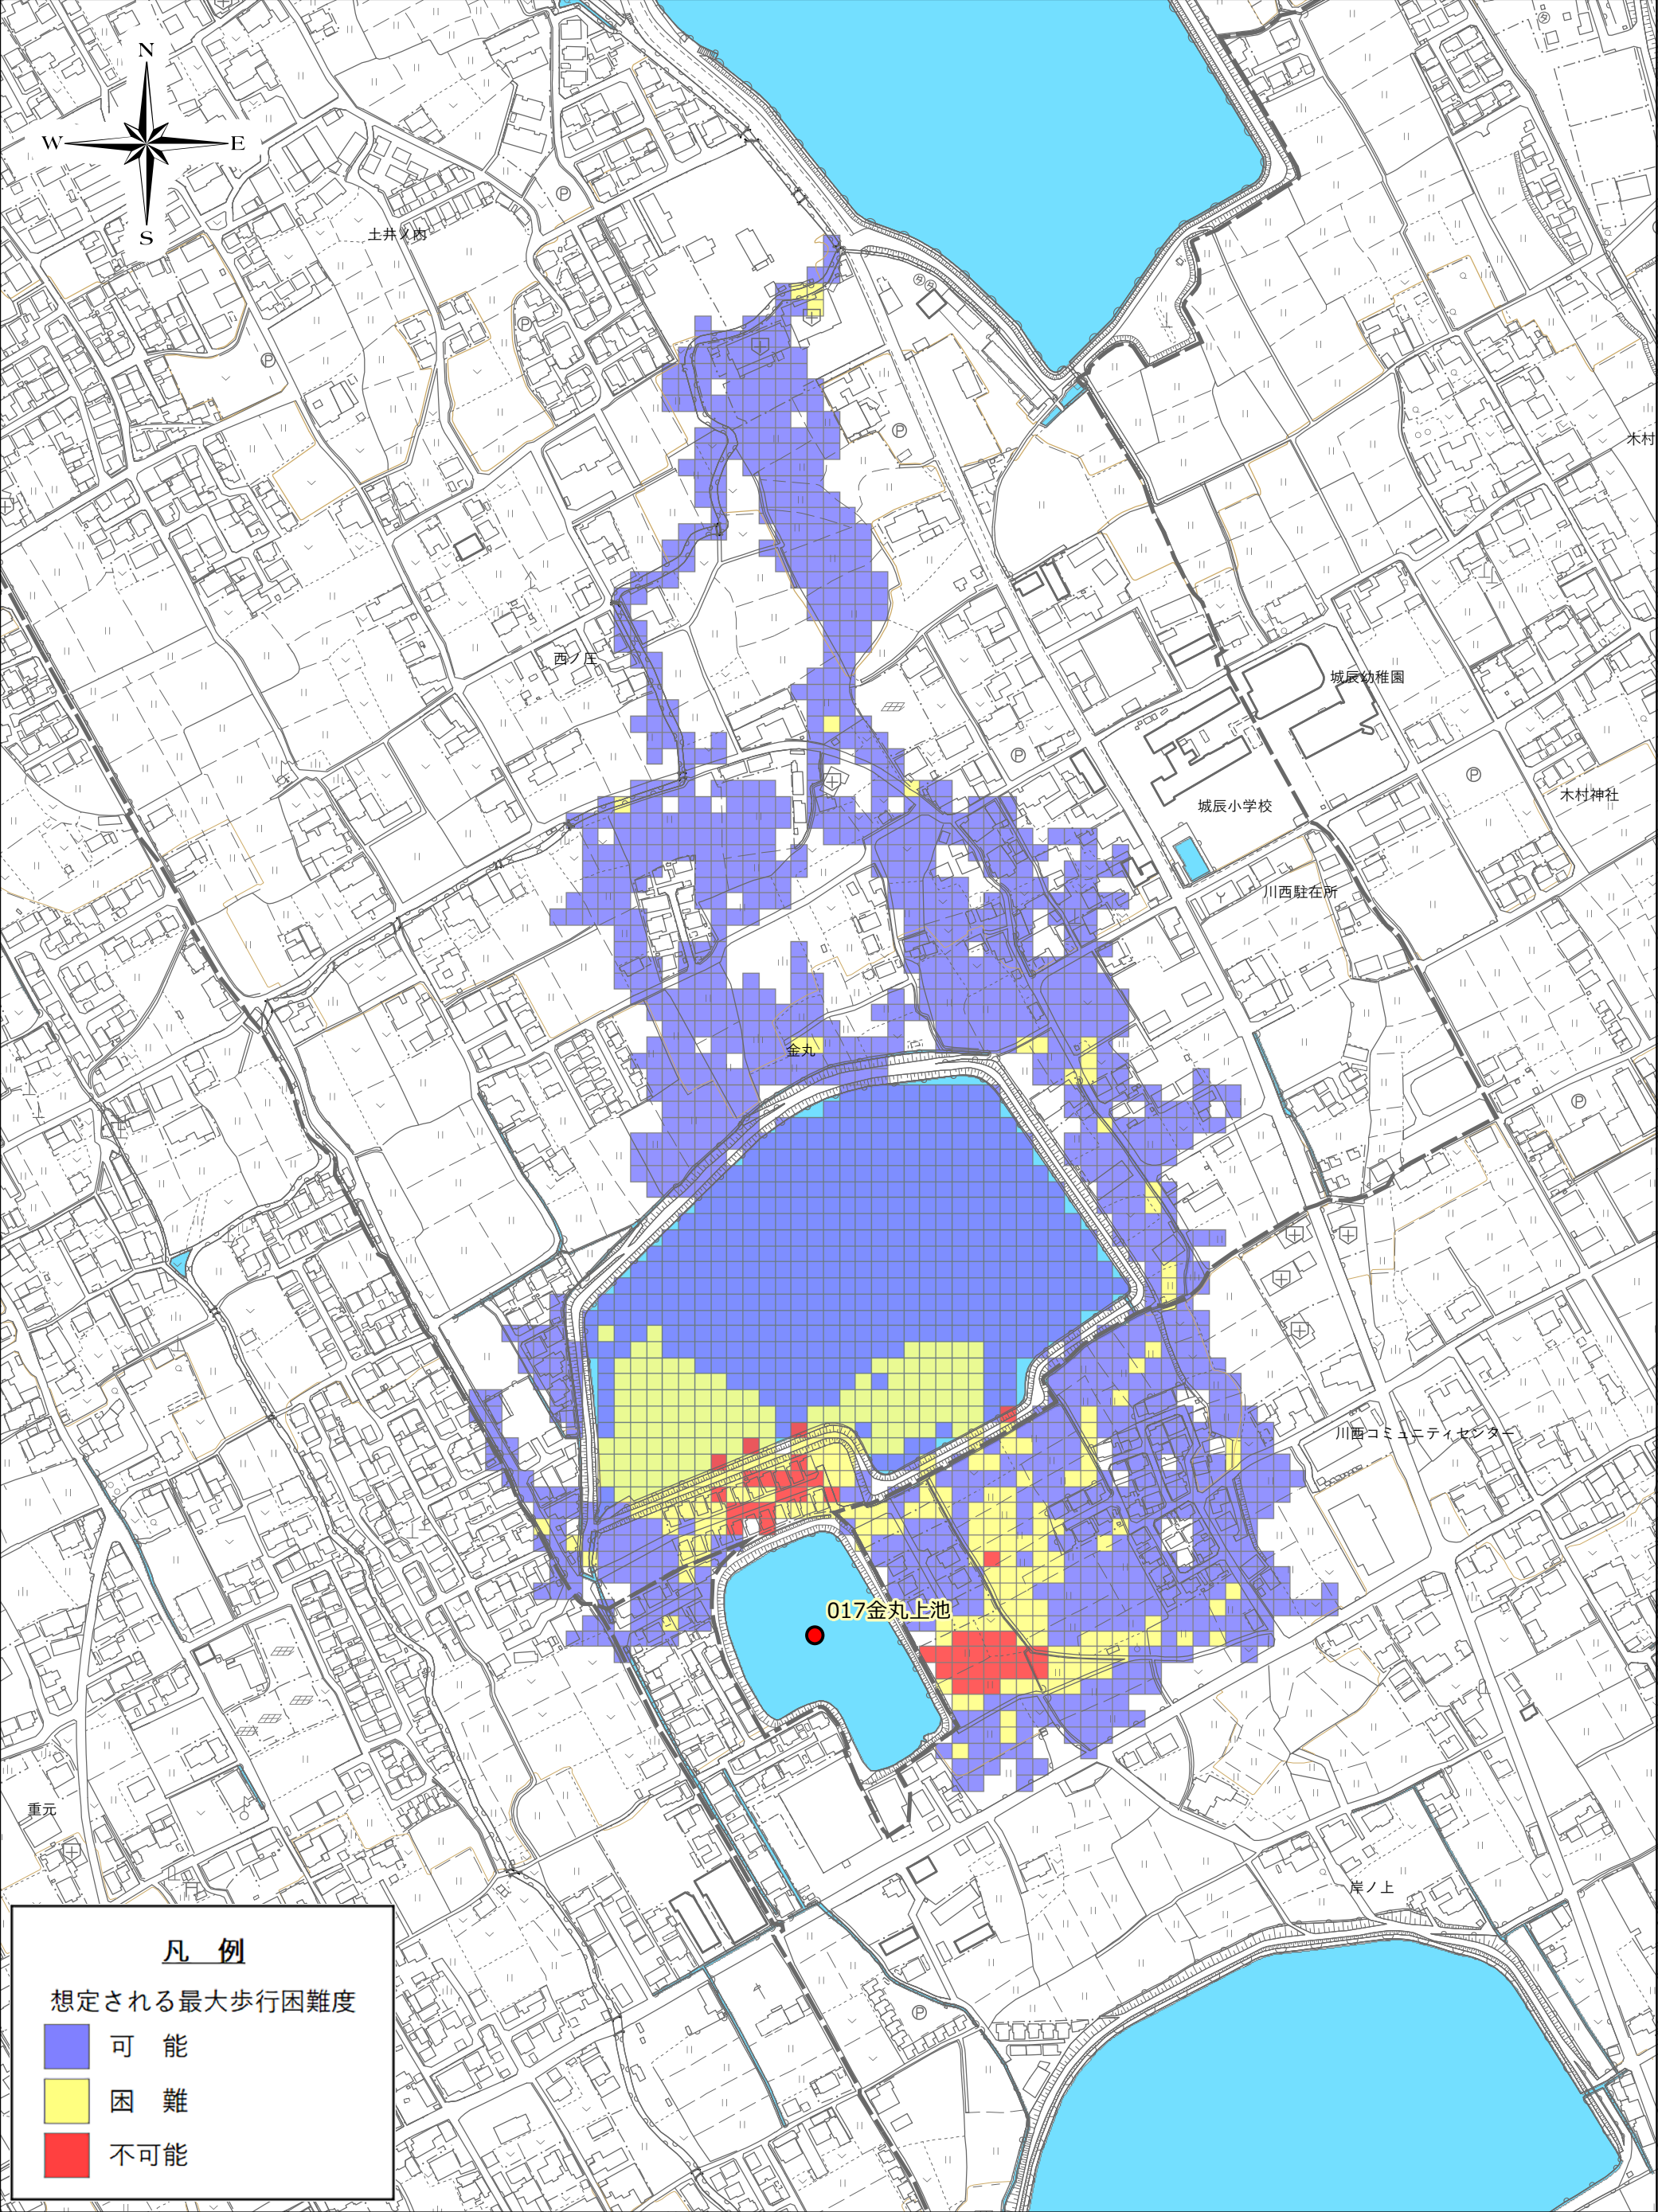


最大歩行困難度 372020019_原池

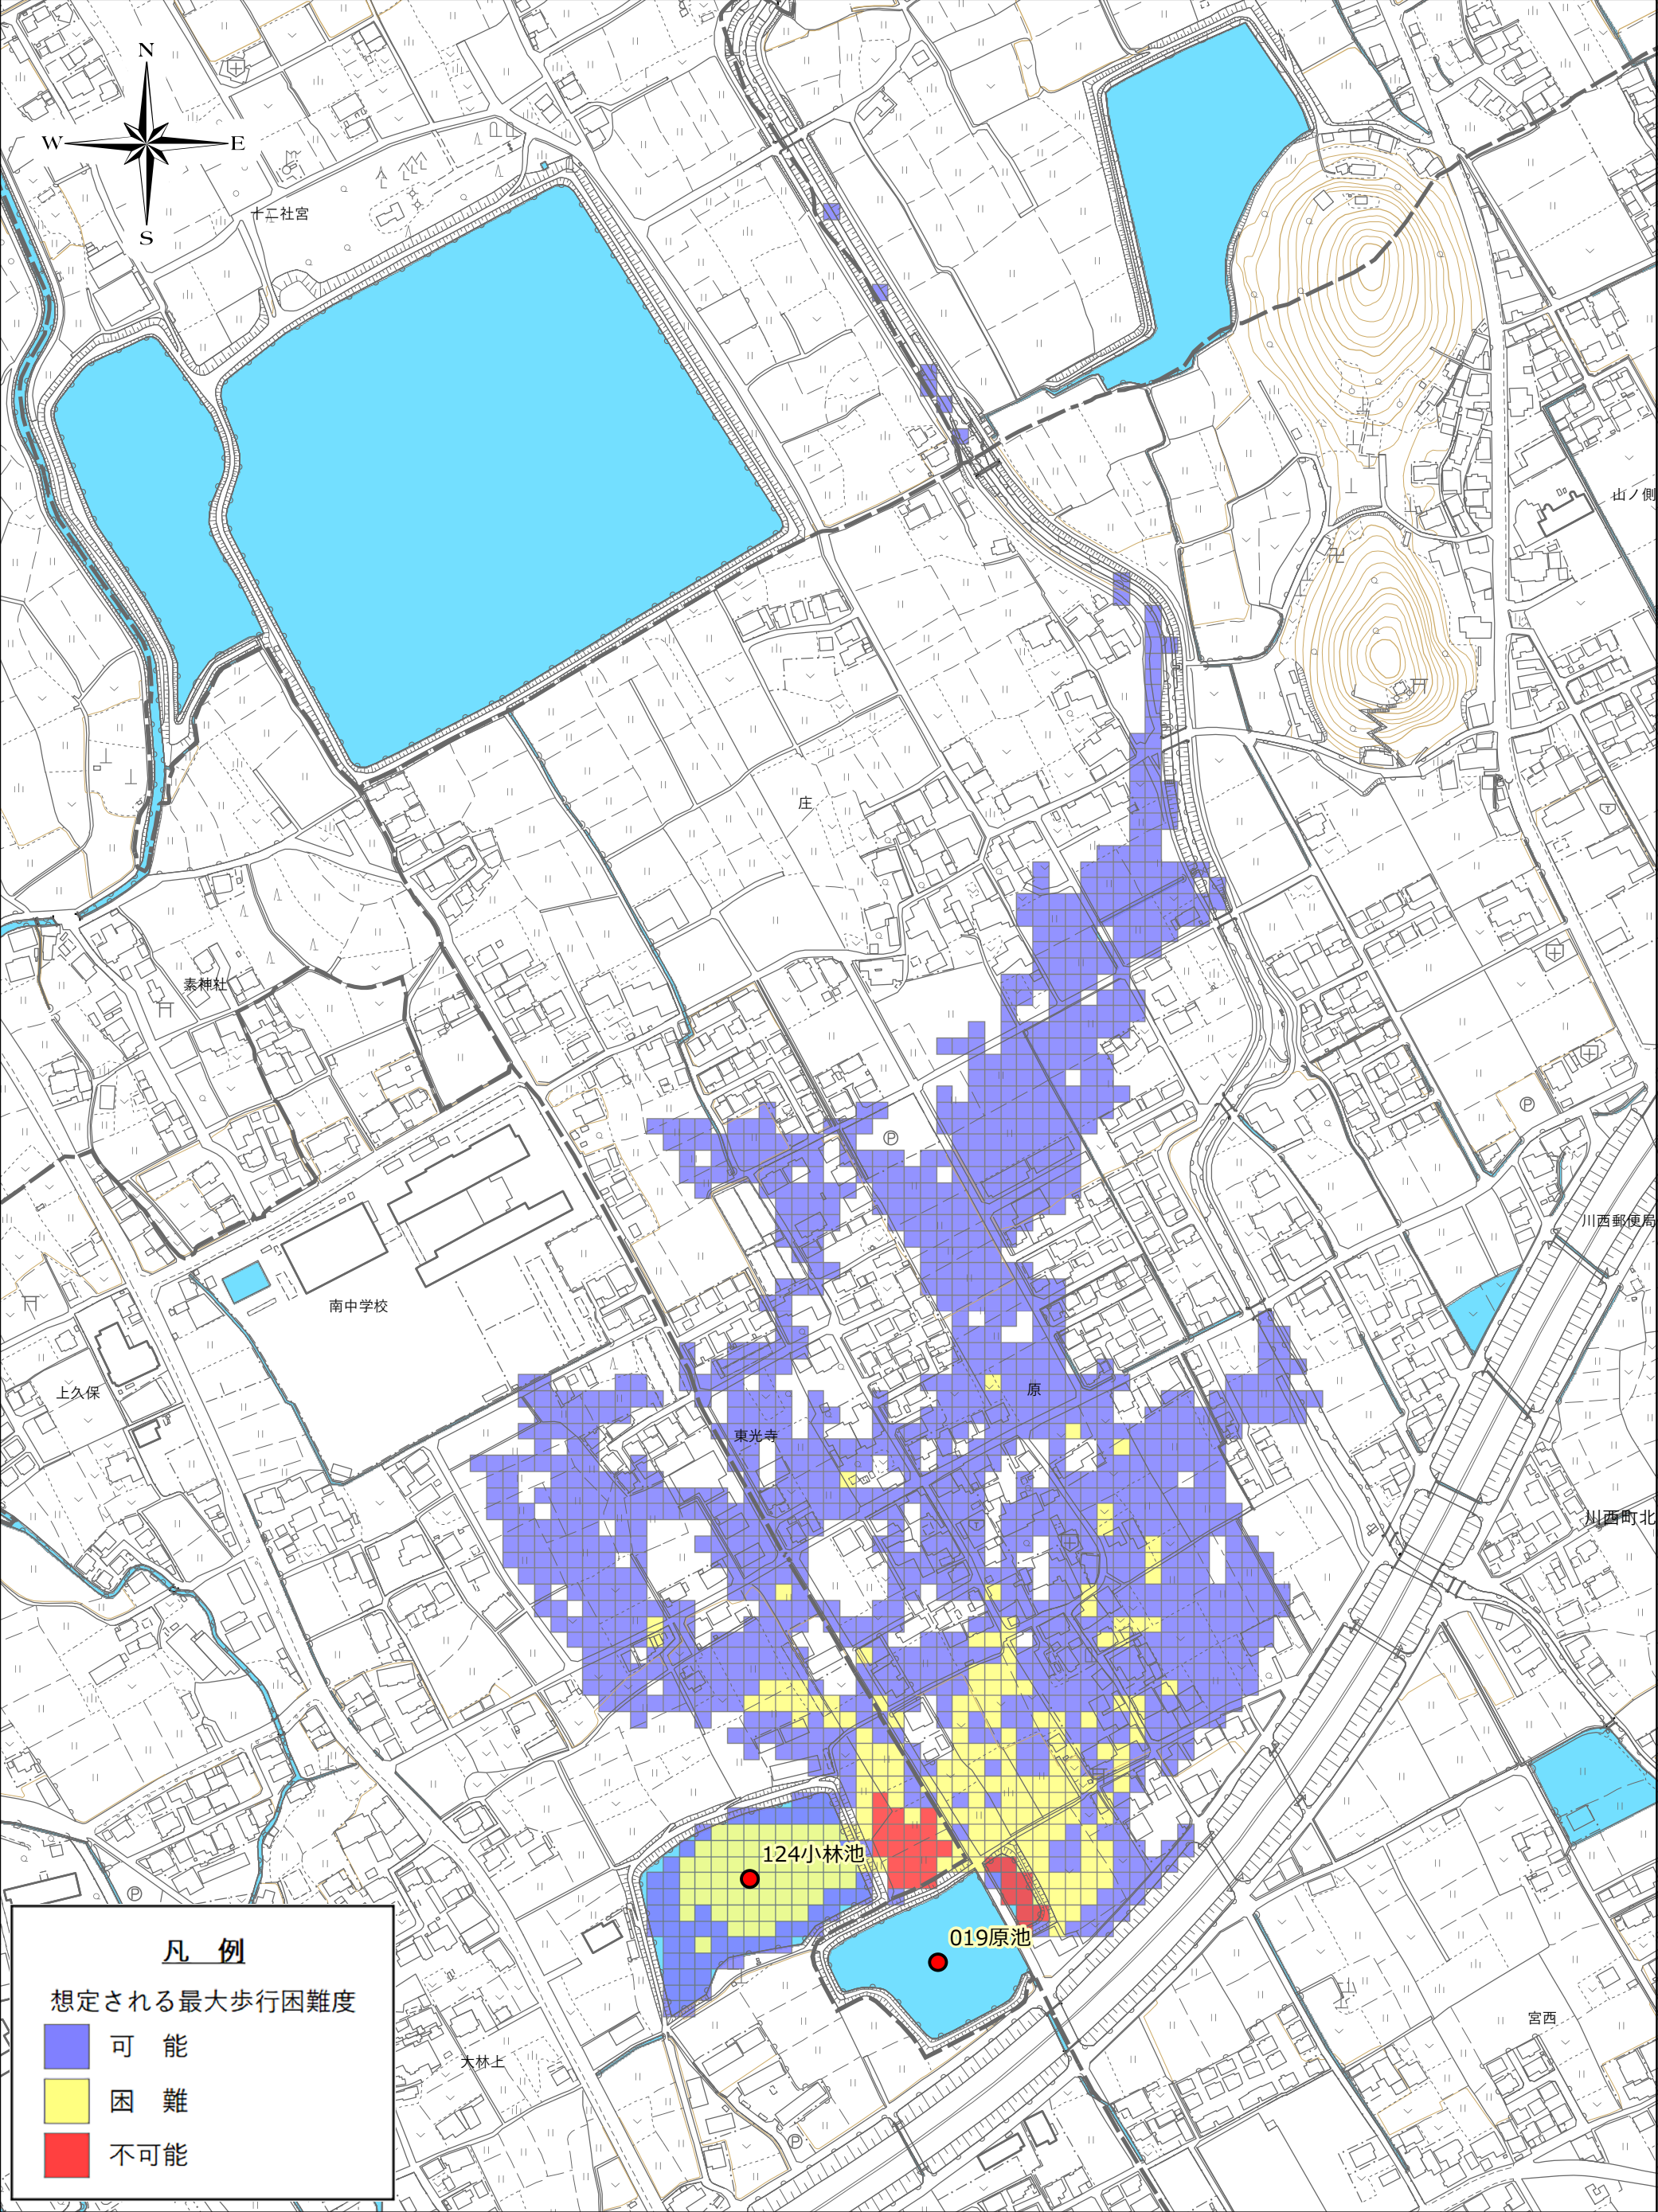

最大歩行困難度 372020018_剣木新池

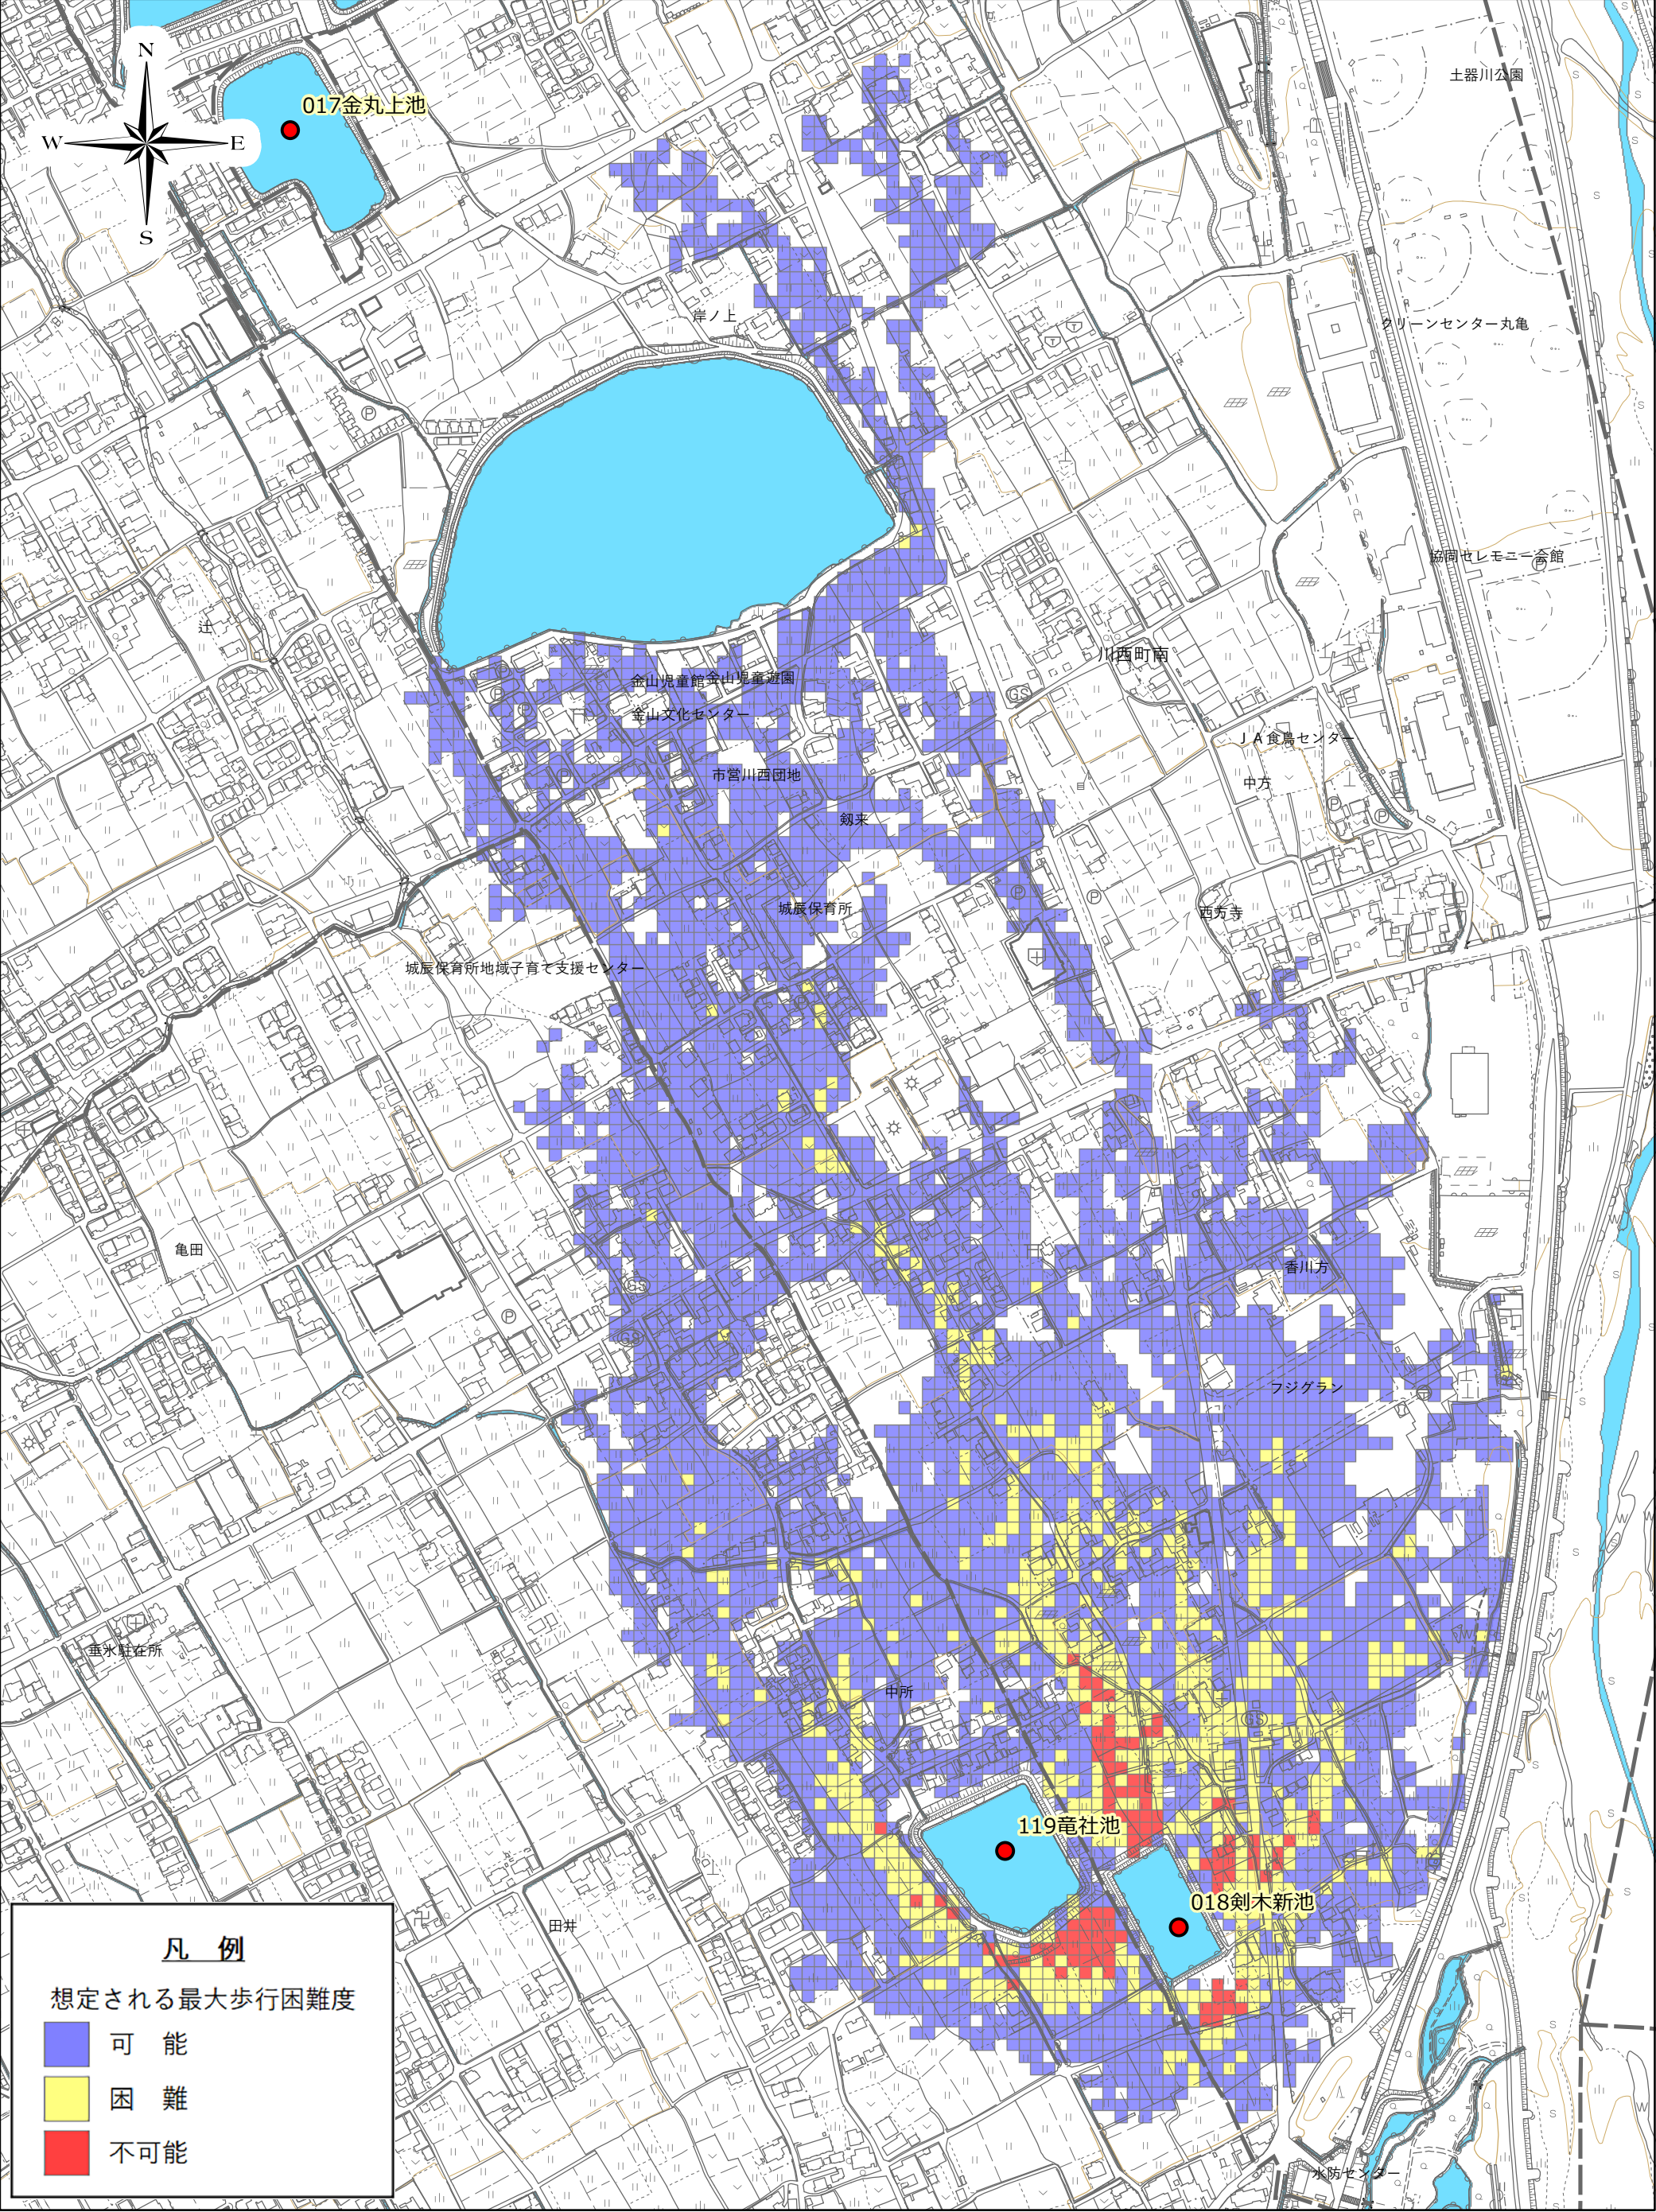


最大歩行困難度 372020122_矢野池

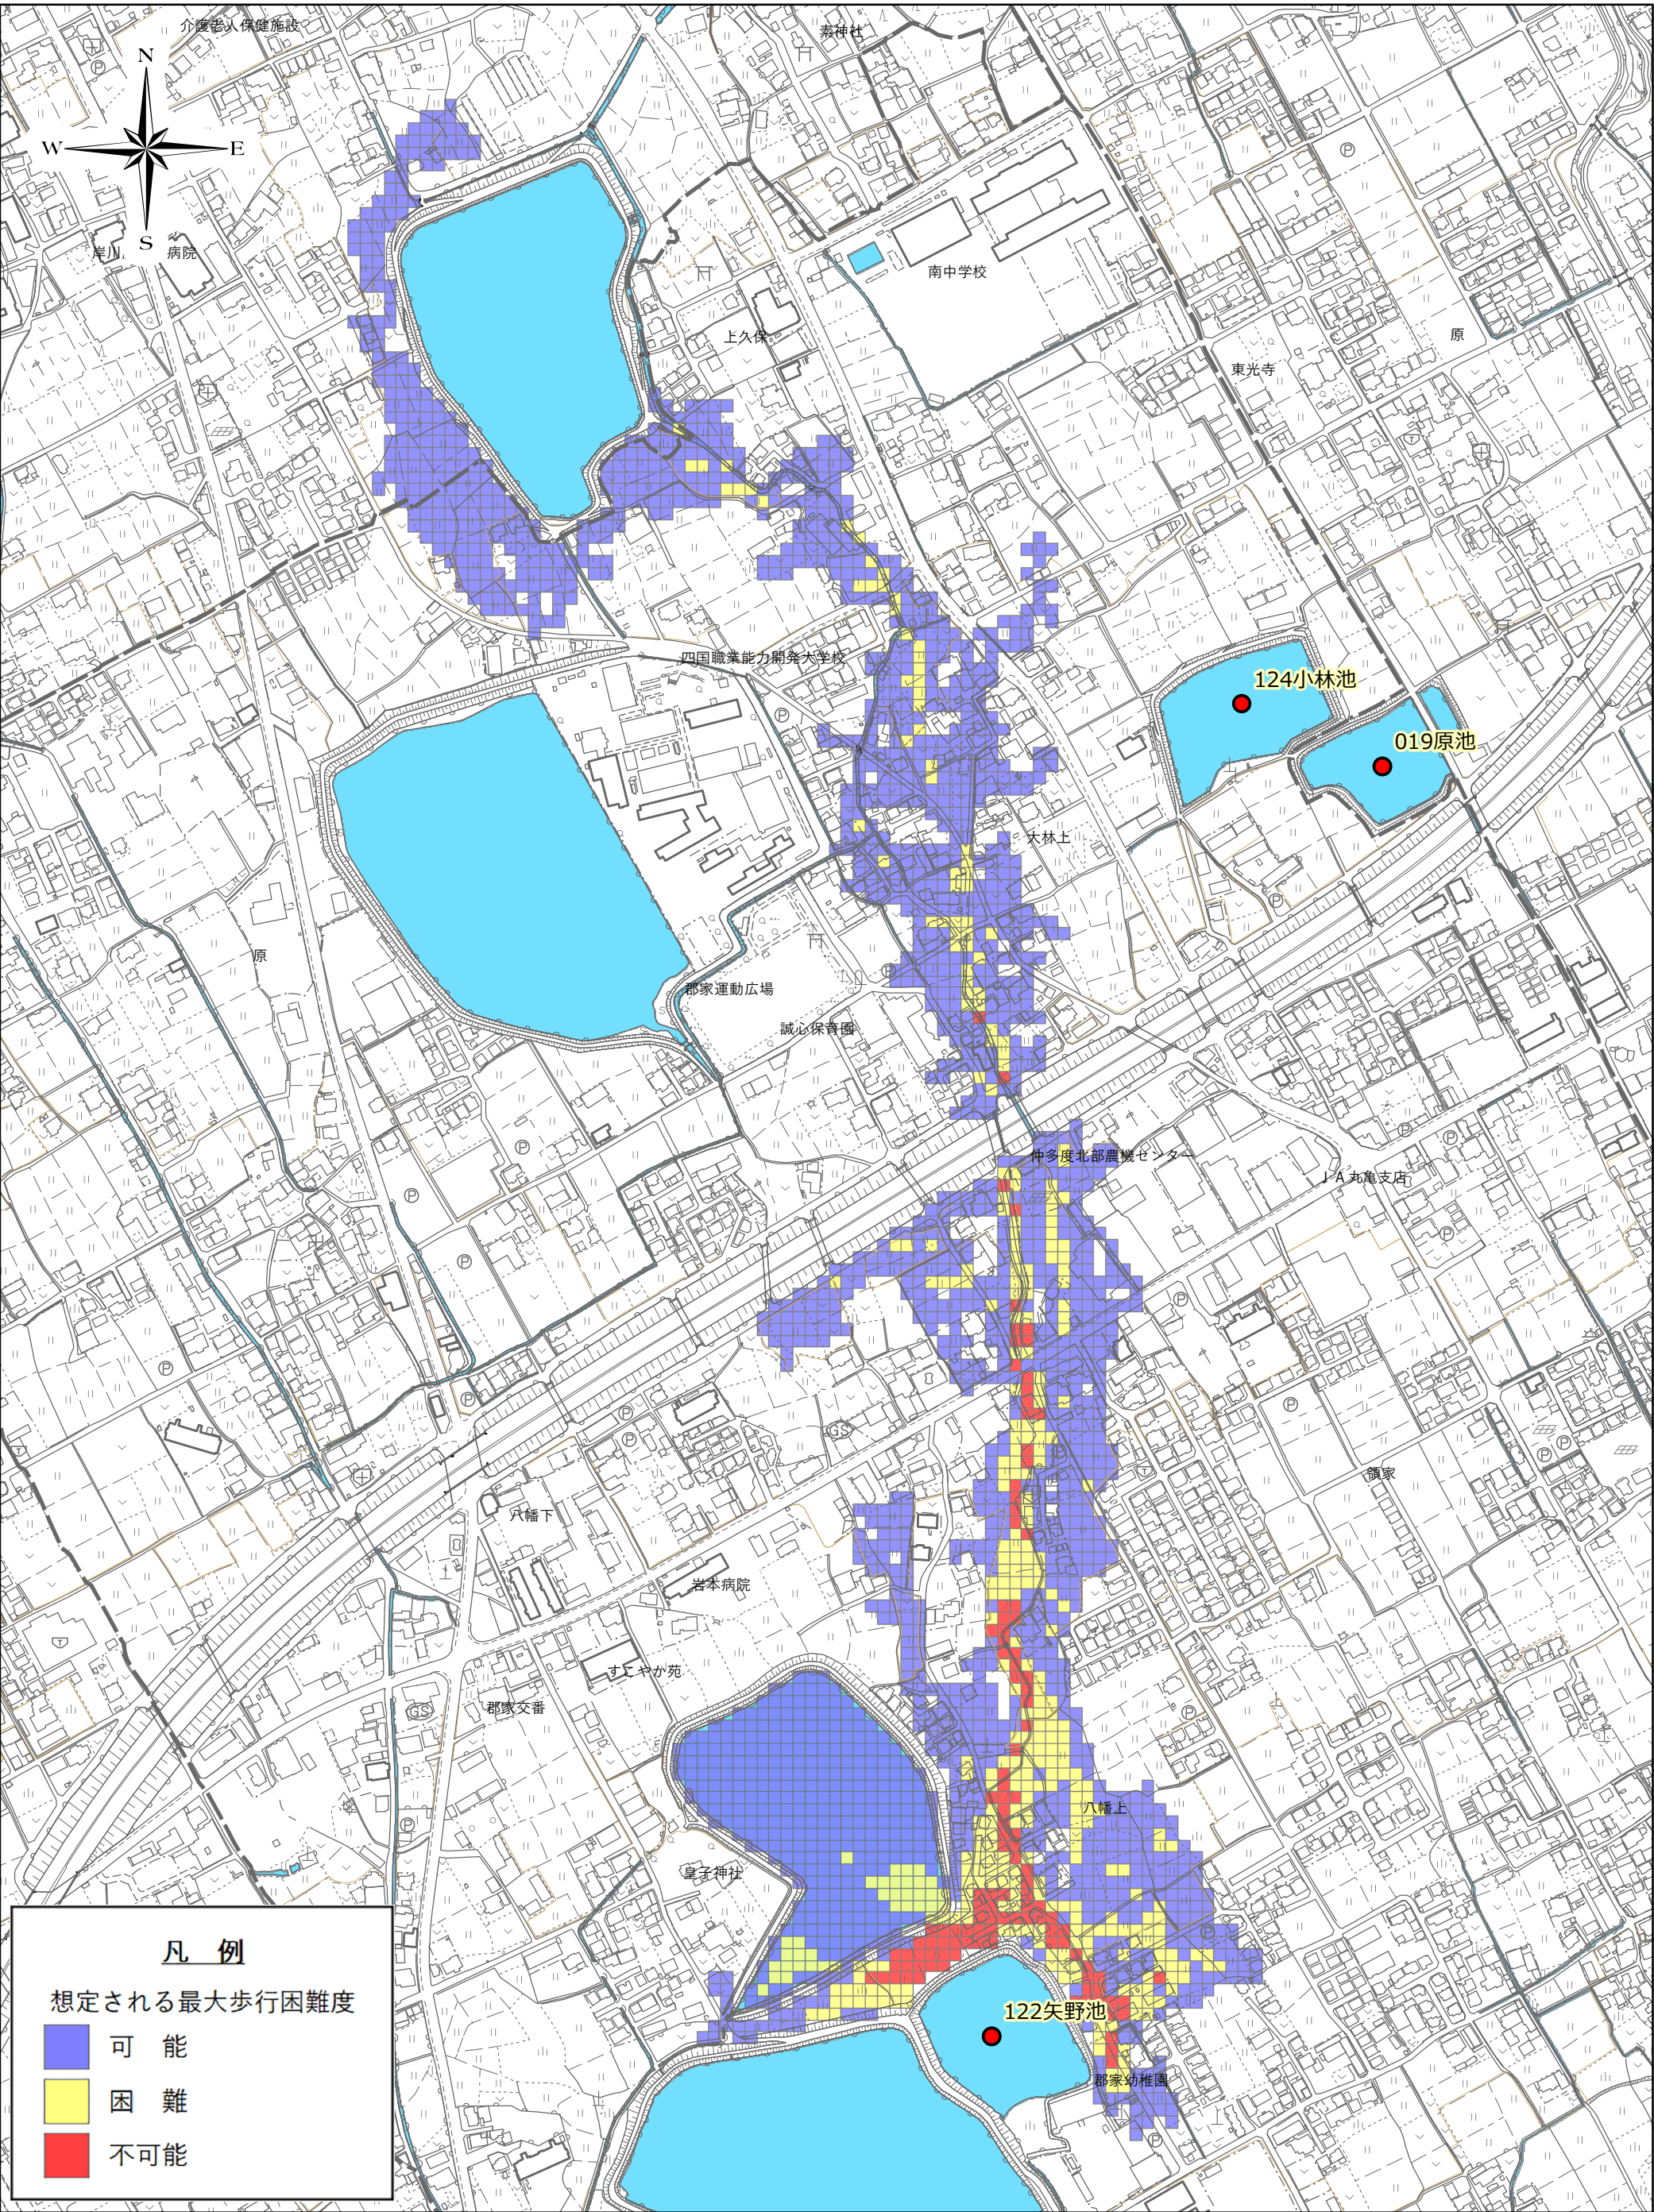


1:5,000

0 200 400 600m

最大歩行困難度 372020124_小林池

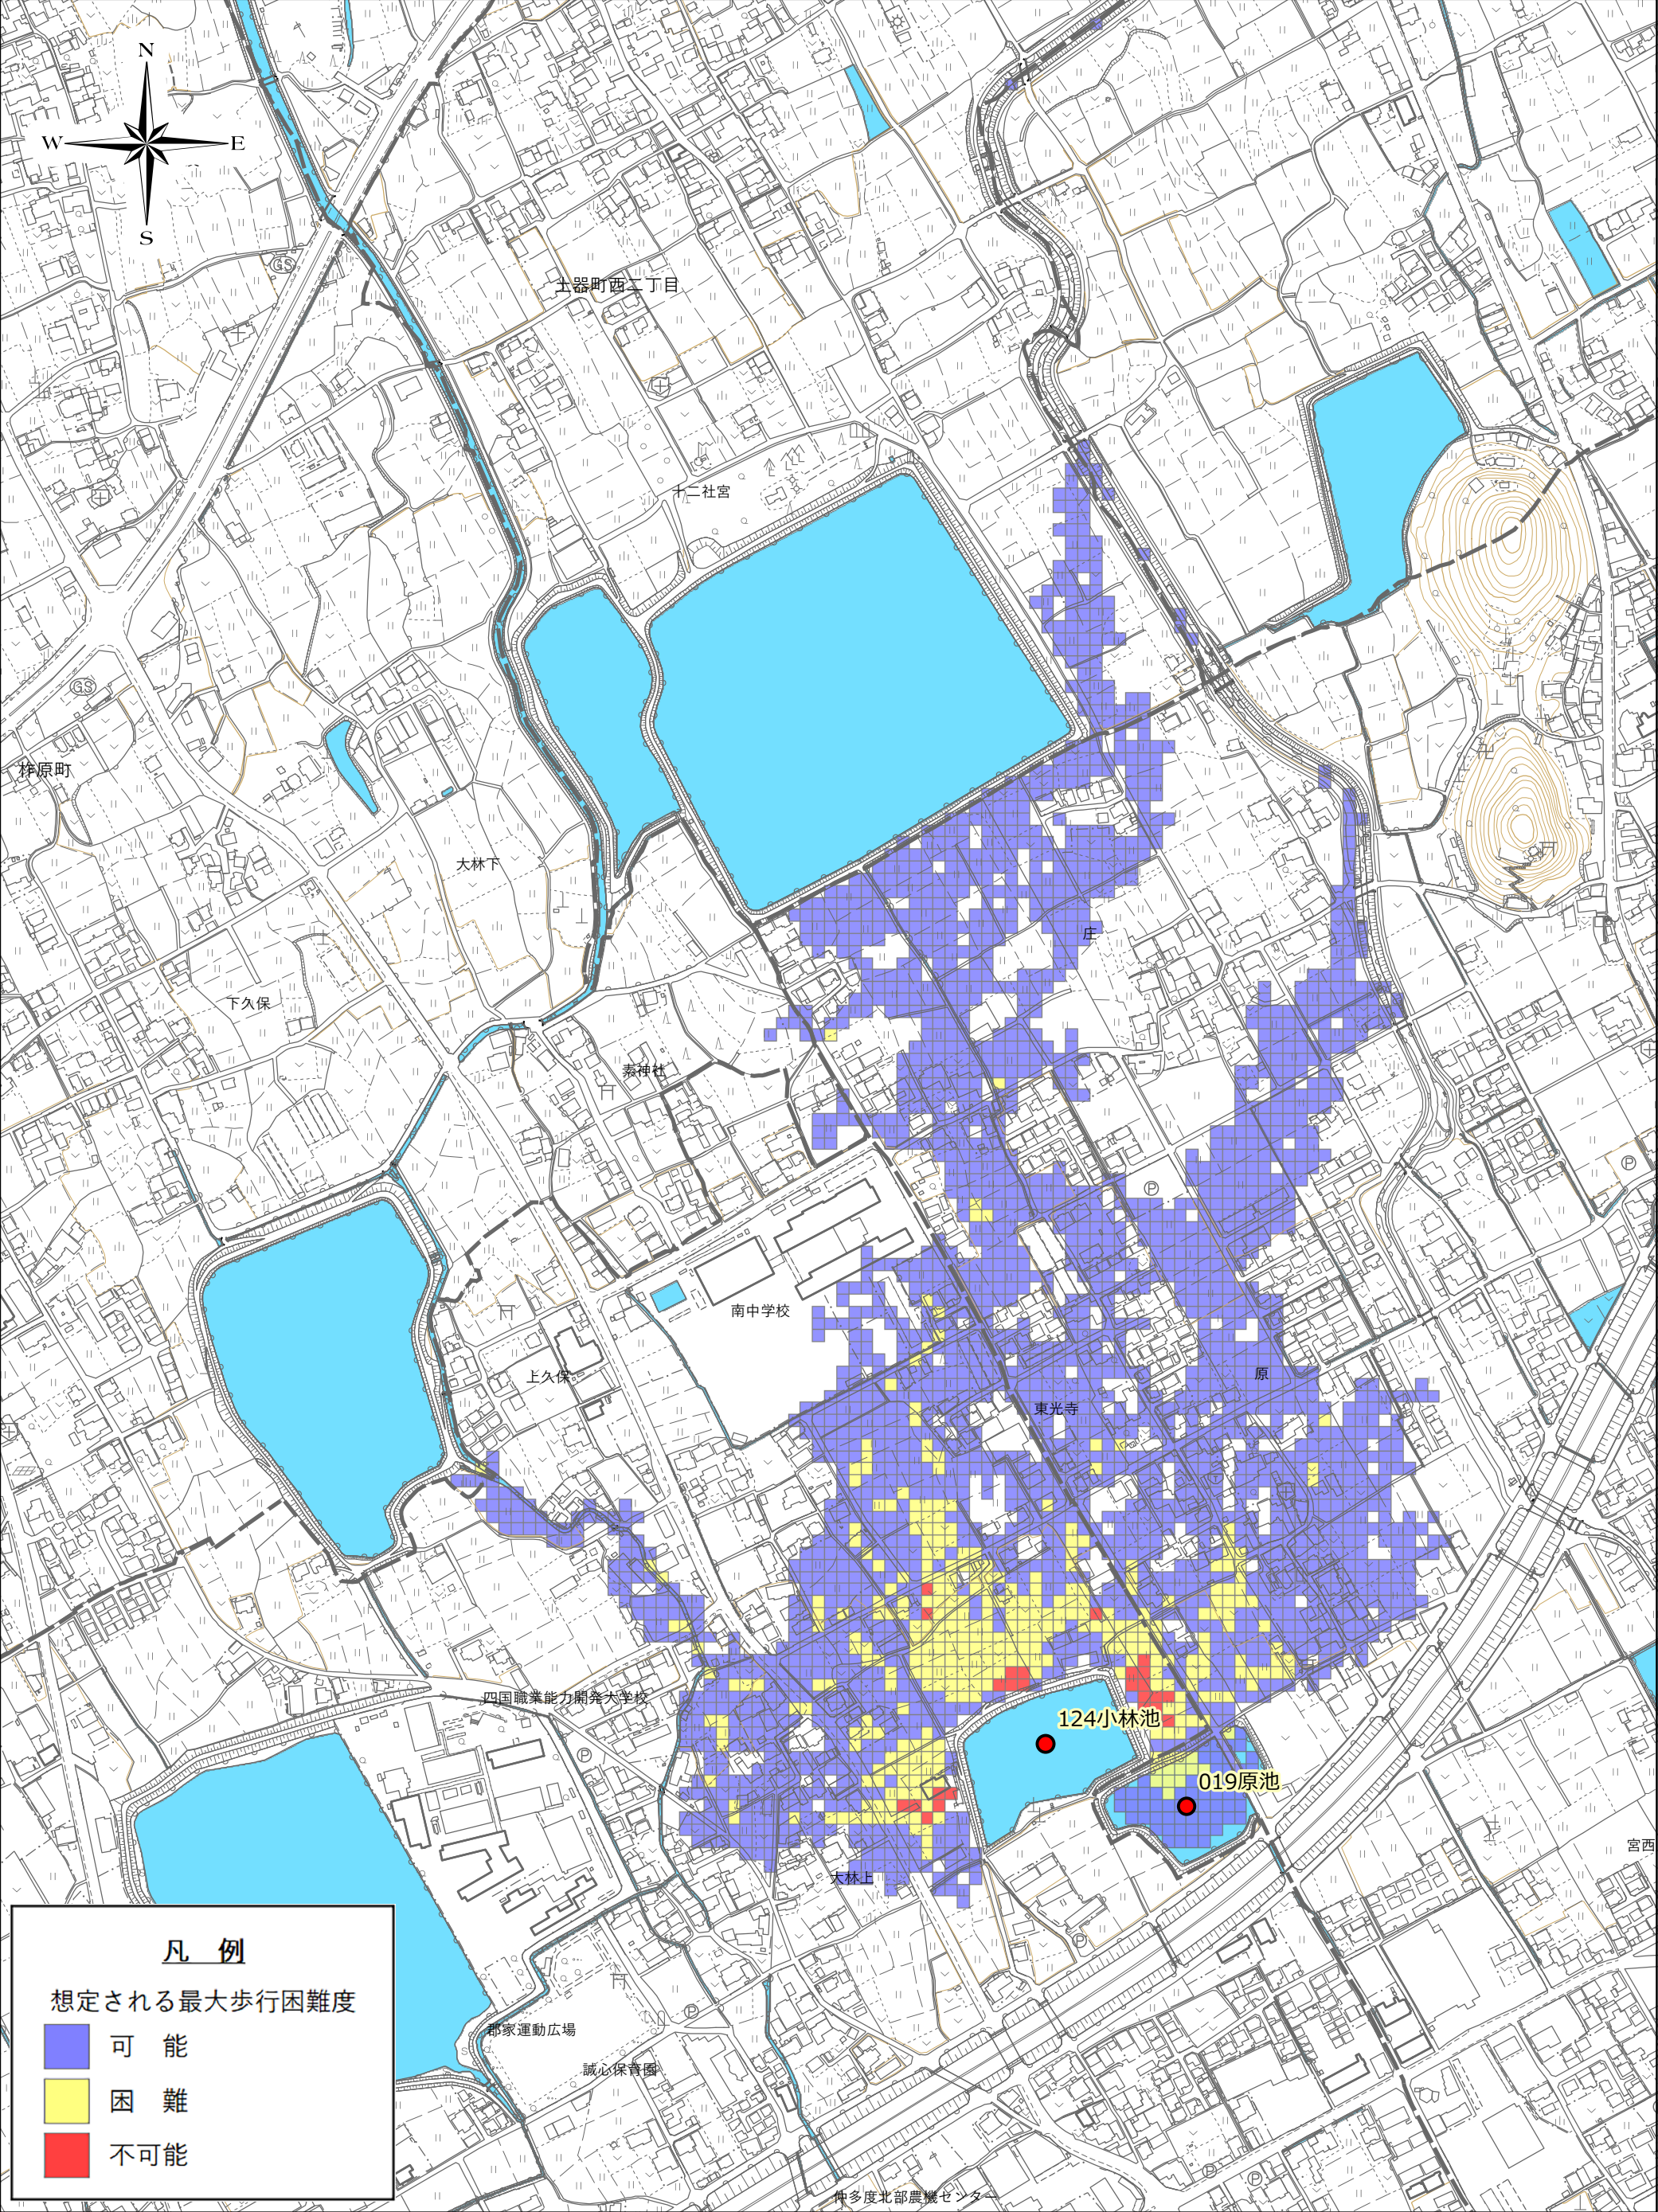


最大歩行困難度 372020134_籠池

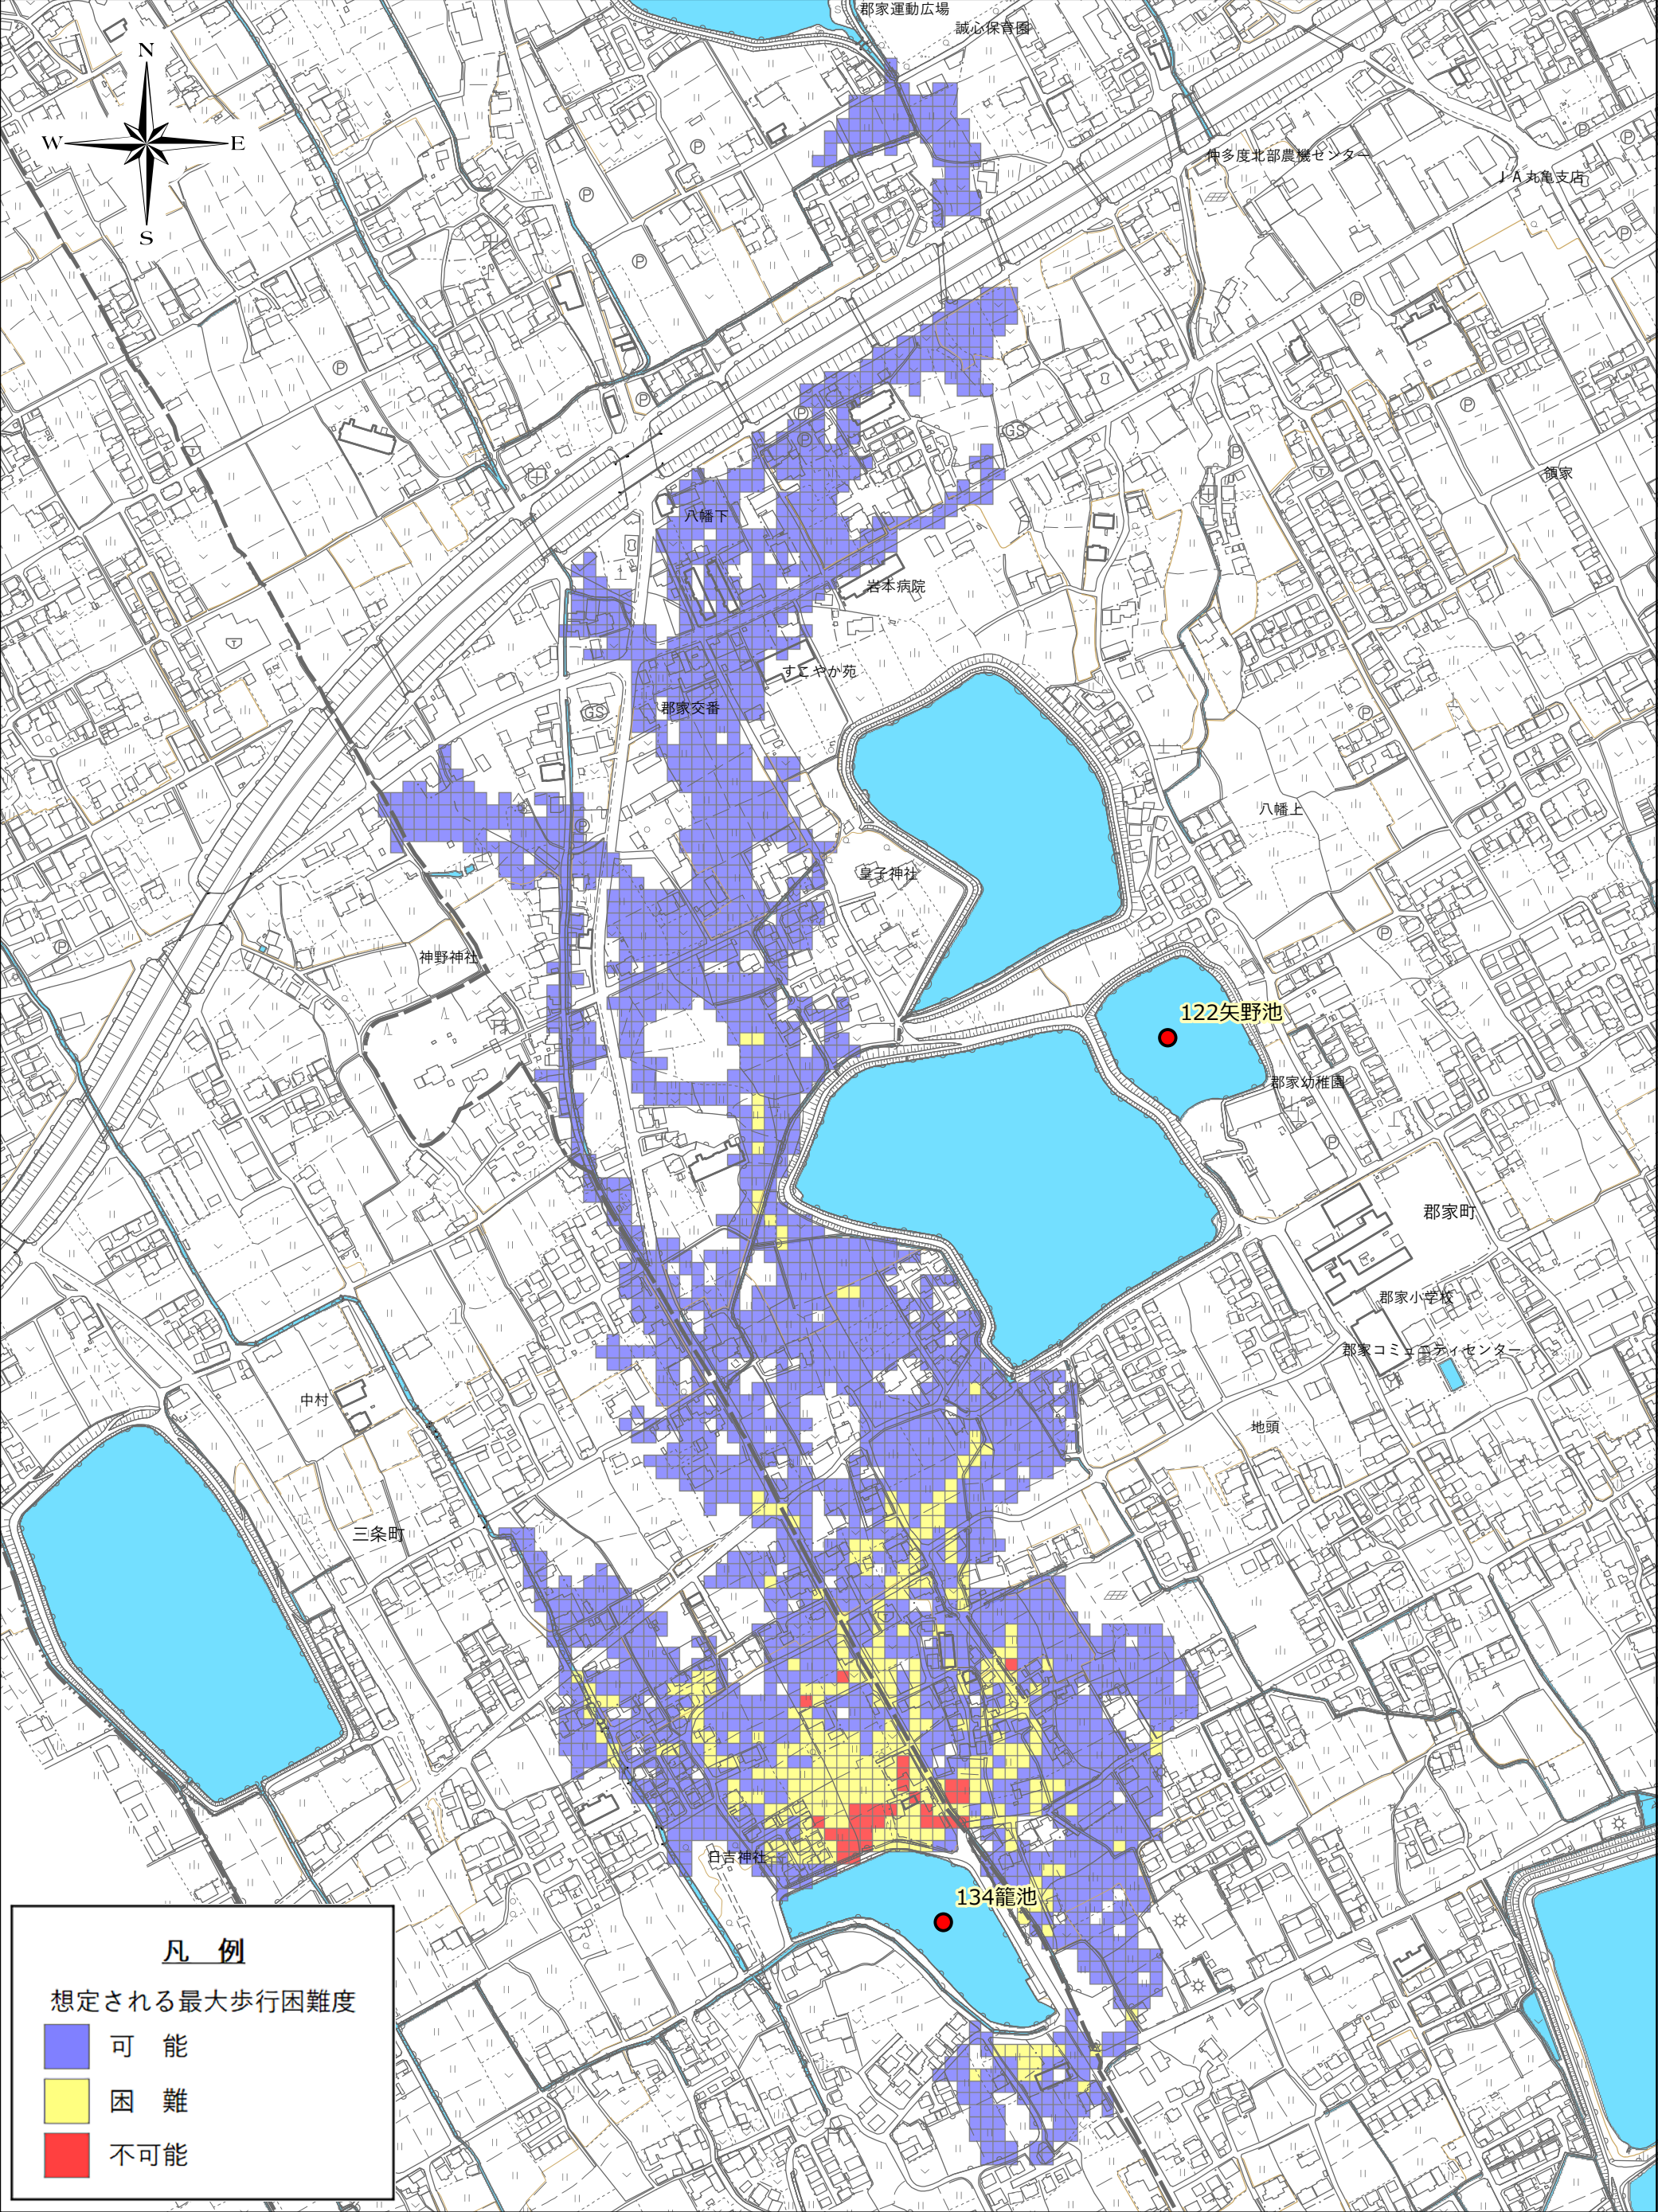

1:5,000

0 200 400 600m


最大歩行困難度 372020119_竜社池

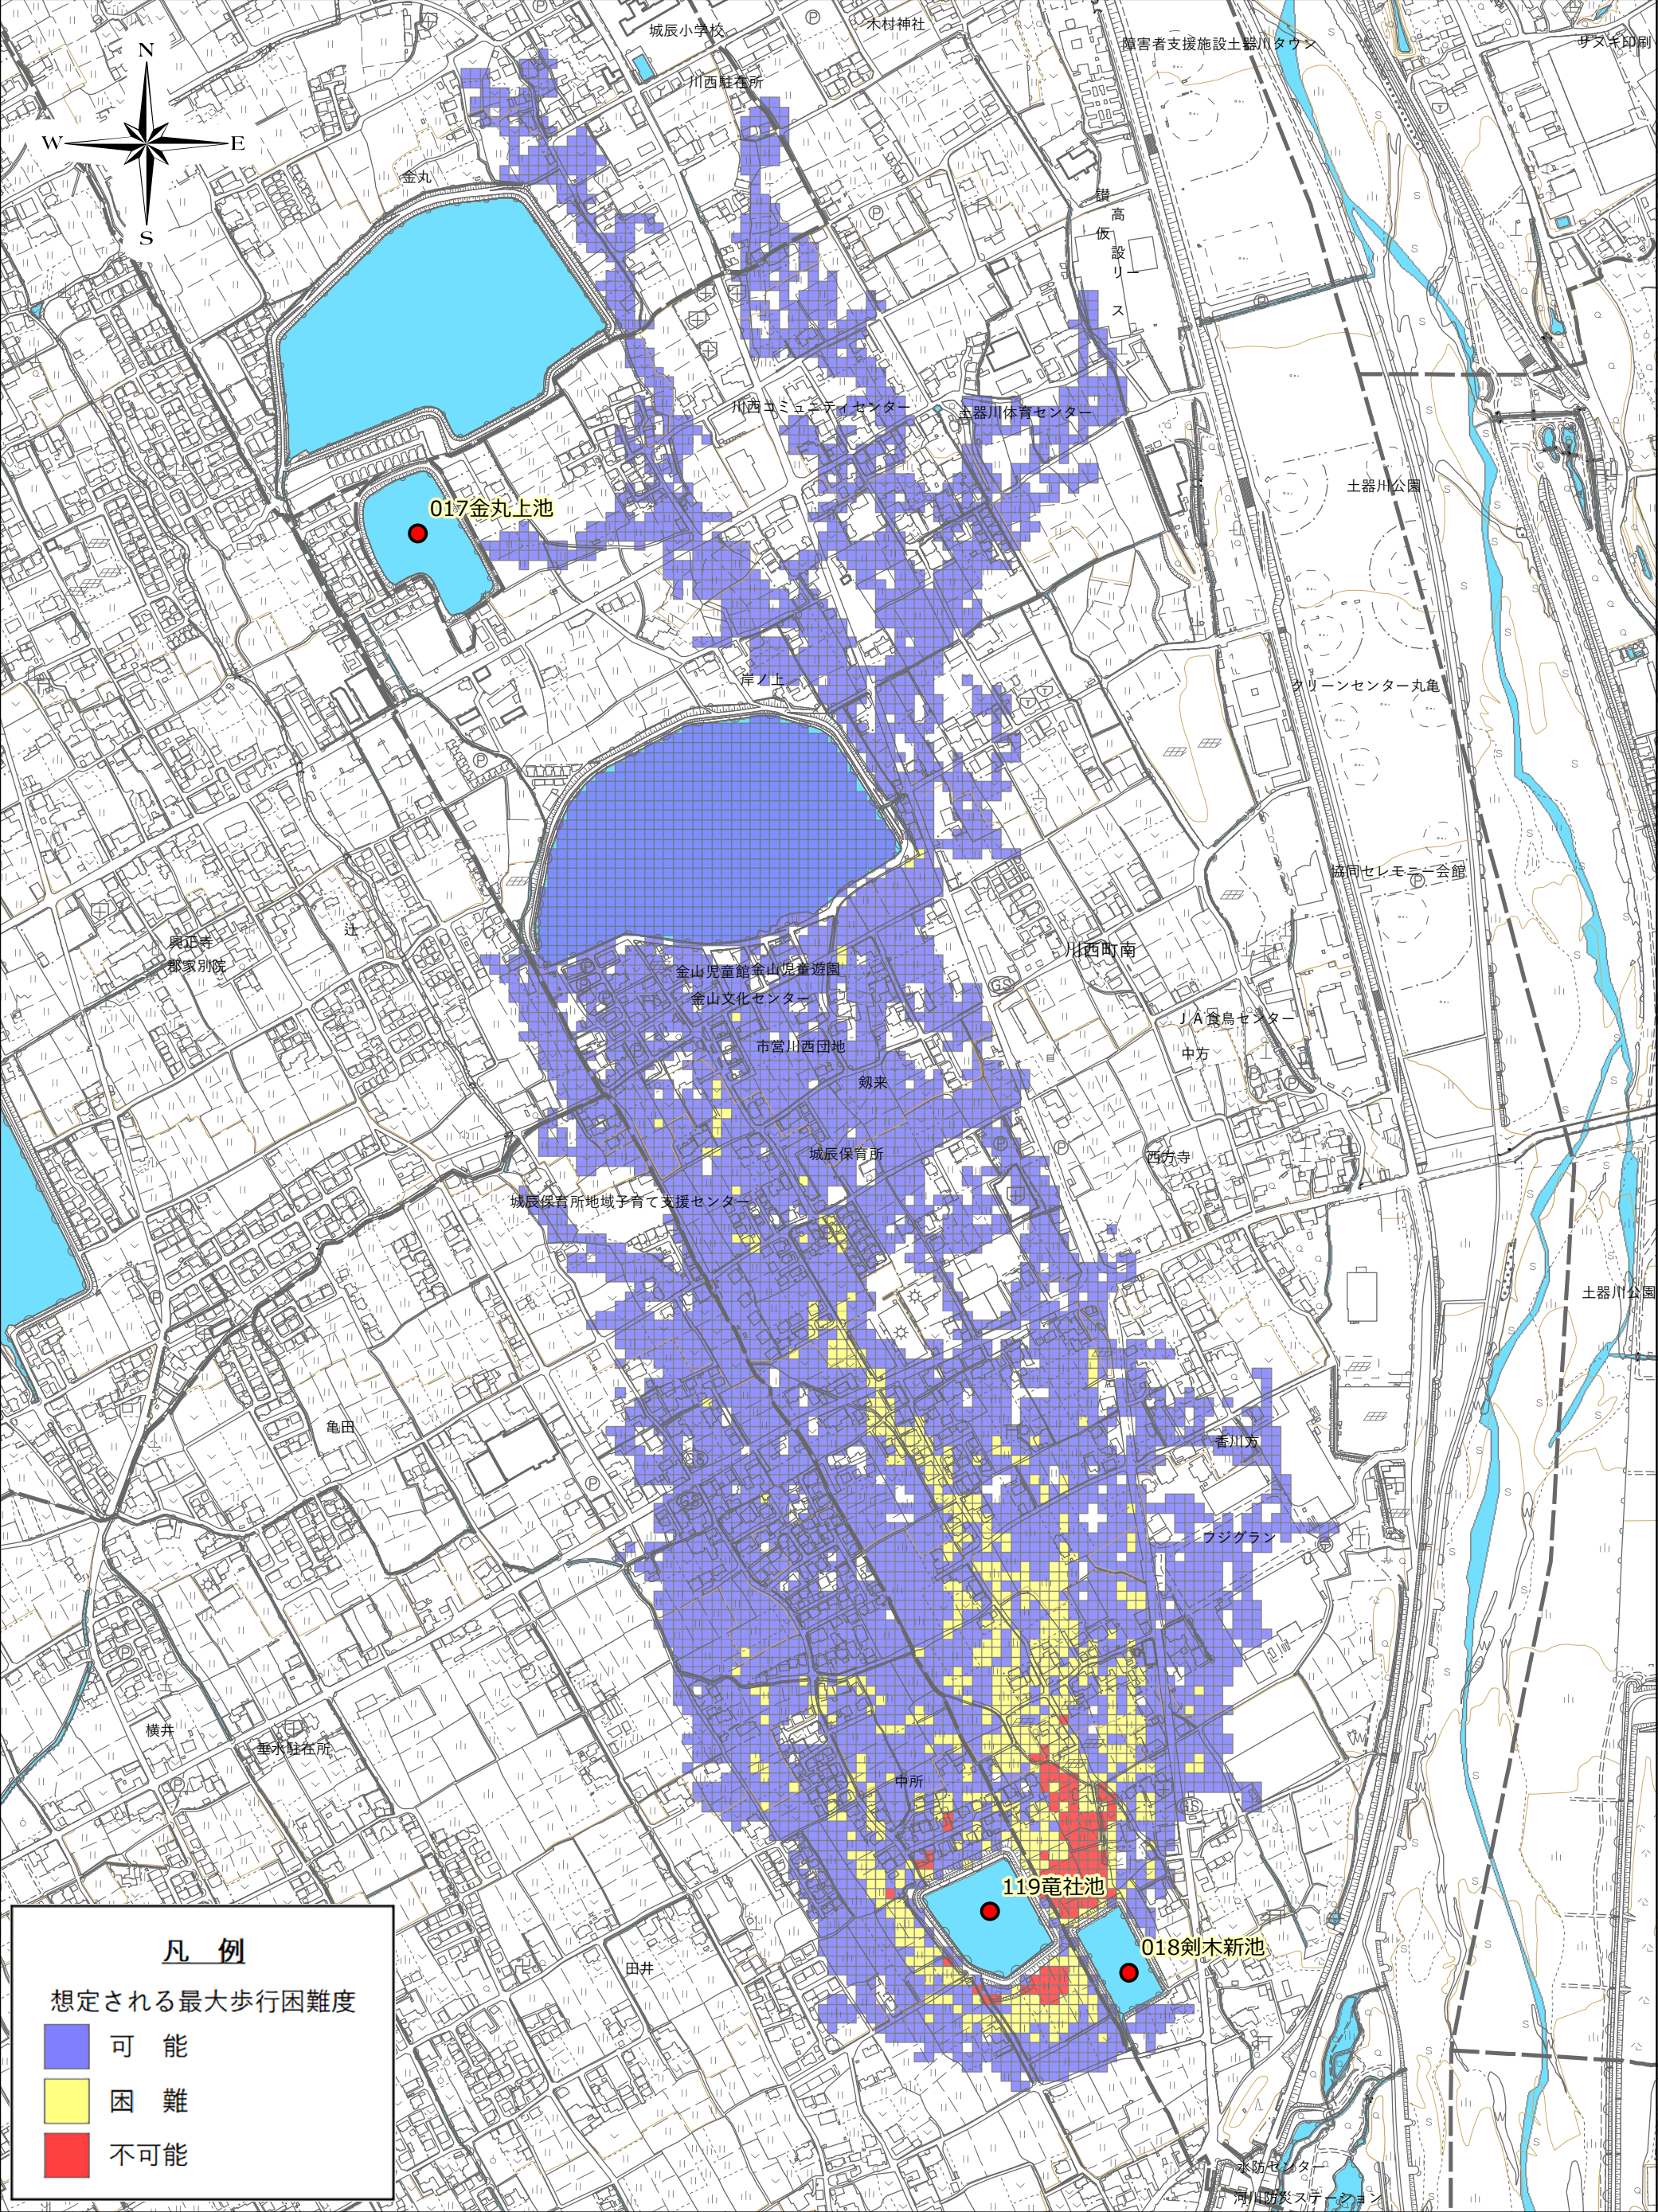

1:6,250

0 250 500 750m

最大歩行困難度 372020310_内間池

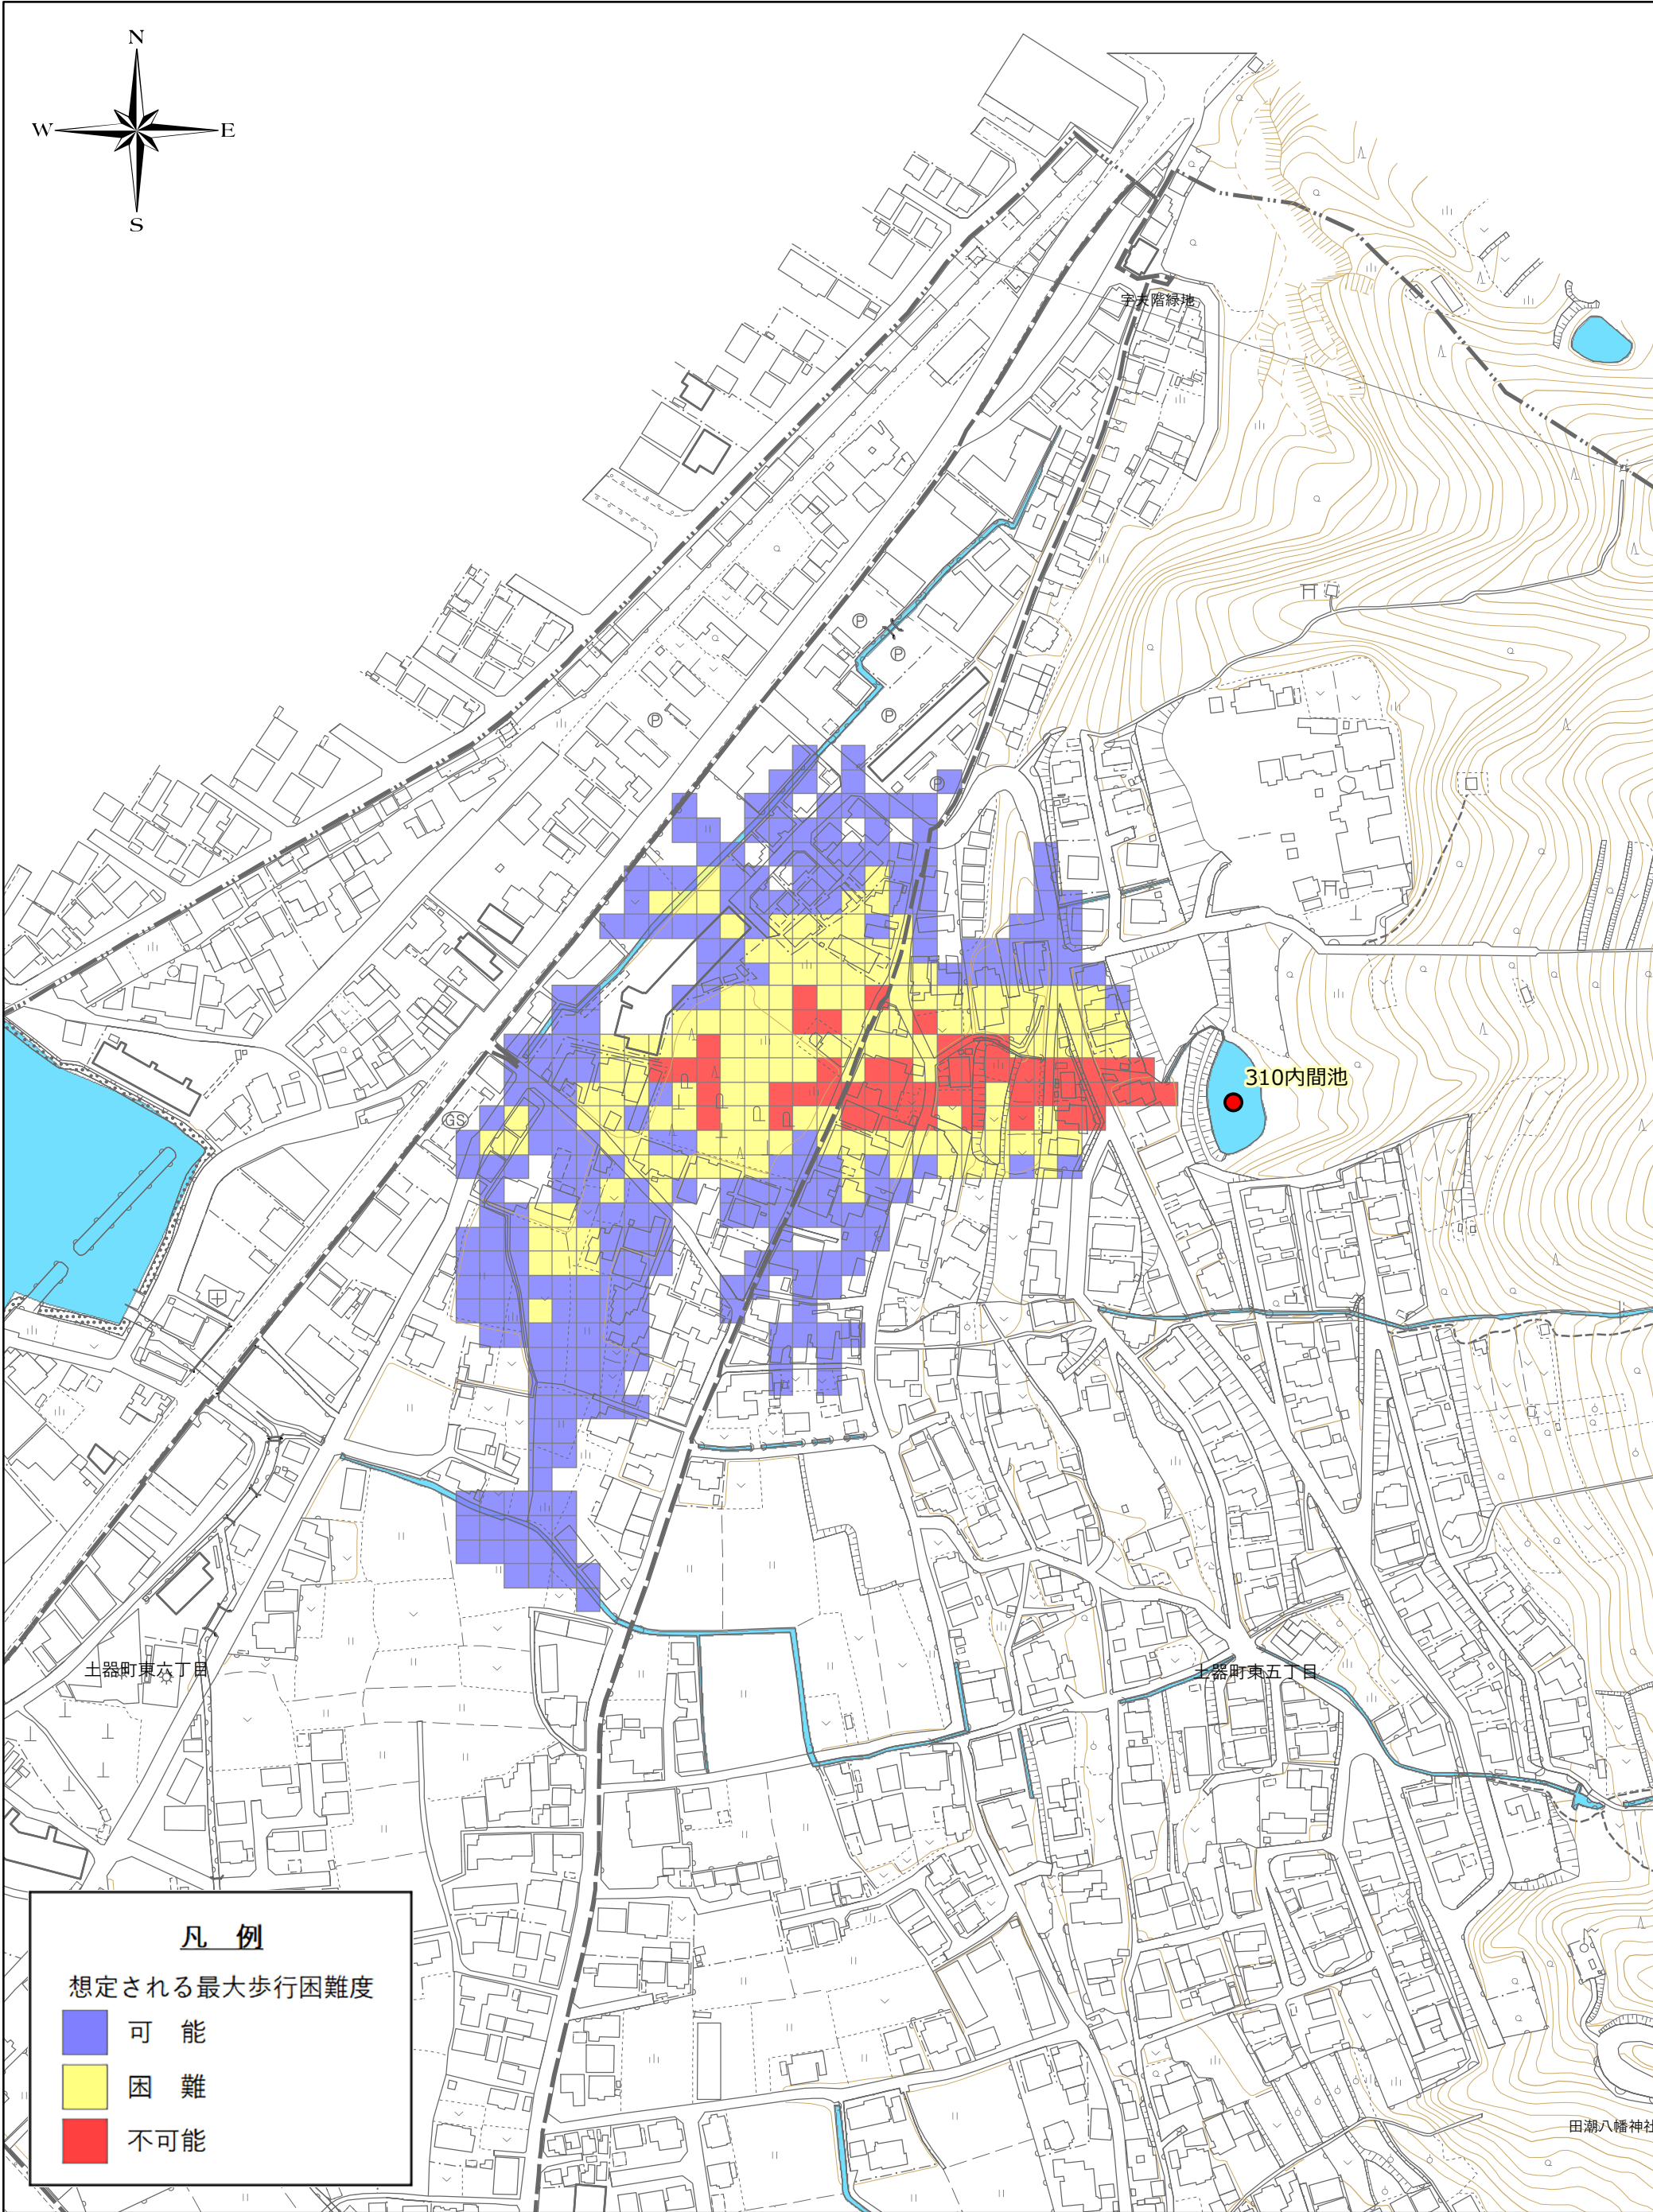

[illegible]